


OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES A CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS
PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES DEL RIO EBRO EN LAS
MARGENES Y RIBERAS URBANAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA
(10 al 17 DICIEMBRE DE 2021).

PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS
U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

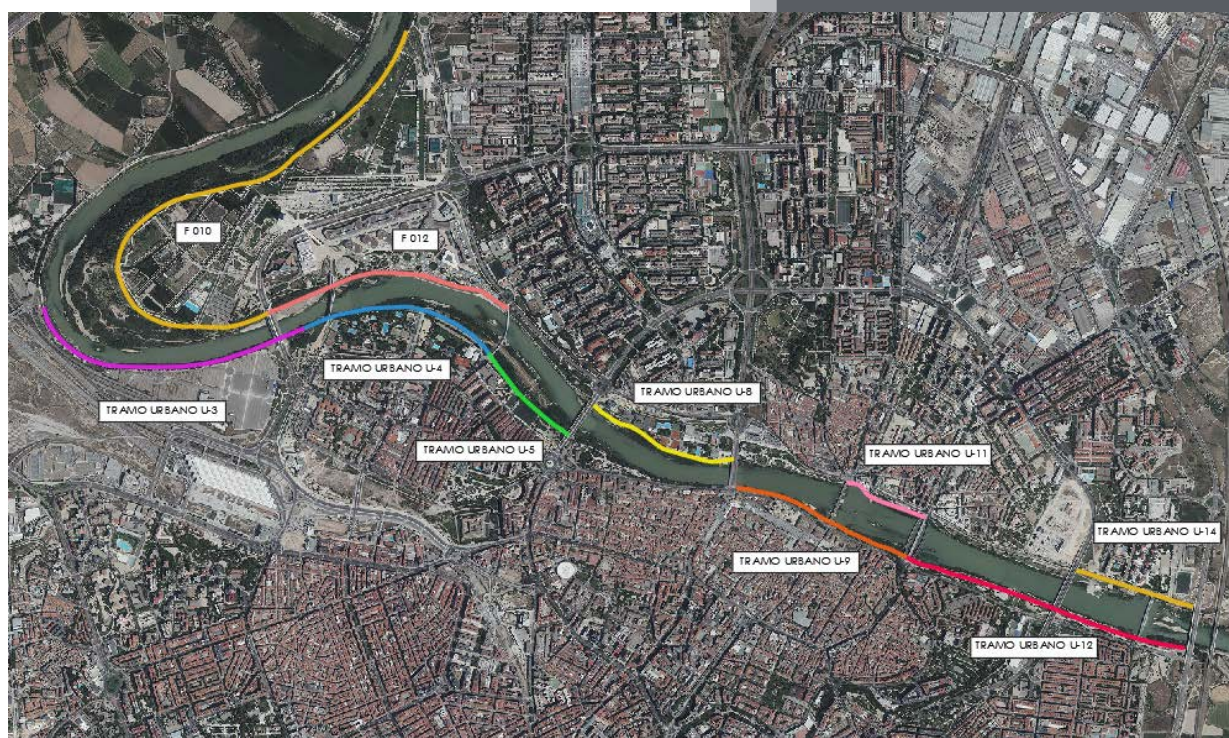

Asistencia técnica:

Dña. Susana Villar San Pío

Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos



OCTUBRE 2022

D. Francisco Bergua Vizcarra

Jefe de Departamento de Ecología Urbana y
Economía Circular

Dña. Monserrat Hernández Martín

Jefa Unidad de Desarrollo Estratégico

D. Luis Manso de Zúñiga González

Jefe Unidad Conservación del Medio Natural

DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

- Memoria descriptiva
- Anejos
 - Nº 1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO
 - Nº 2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
 - Nº 3 PLAN DE OBRA
 - Nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
 - Nº 5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

- MEDICIONES
- CUADRO DE PRECIOS
 - CUADRO DE PRECIOS 1
 - CUADRO DE PRECIOS 2
- PRESUPUESTO DETALLADO
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Objeto de la obra:

- Renovación de pavimentos de andadores.
- Renovación de zonas verdes en las riberas del río Ebro.
- Reparación del sistema de la red de riego.
- Consolidación de taludes mediante escollera
- Reparación y reposición de mobiliario urbano
- Mejora del tránsito peatonal.

Características más significativas:

- Presupuesto de licitación (IVA excluido): 123.487,52 €
- Presupuesto de licitación (IVA incluido): 149.419,89 €

Plazo de ejecución: catorce (14) semanas.

Periodo de garantía de las obras: 2 años.

El contenido de la documentación presentada en el proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

- Memoria descriptiva, que consta de los siguientes apartados:
 - 1 ANTECEDENTES
 - 2 OBJETO
 - 3 PROMOTOR
 - 4 SITUACIÓN
 - 5 INVENTARIO DE LAS ACTUACIONES
 - 5.1 TRAMO URBANO U-3
 - 5.2 TRAMO URBANO U-4 Y U-5
 - 5.3 TRAMO URBANO U-8
 - 5.4 TRAMO URBANO U-9
 - 5.5 TRAMO URBANO U-11
 - 5.6 TRAMO URBANO U-12
 - 5.7 TRAMO URBANO U-14
 - 5.8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO 2008 F010
 - 5.9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO 2008 F012
 - 6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR
 - 6.1 REPARACIONES DE PAVIMENTO
 - 6.1.1 Tramo urbano de actuación U-3
 - 6.1.2 Tramo urbano de actuación U-12
 - 6.1.3 Zona F012
 - 6.2 REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO
 - 6.2.1 Tramo urbano U-4 y U-5, U-8 y F010

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS
U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

- 6.3 REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA
 - 6.3.1 Tramos Urbanos U-4 y U-5, U-8 y F012
 - 6.4 TIERRA VEGETAL Y FORMACIÓN DE PRADERA RÚSTICA
 - 6.4.1 Tramos Urbanos U-8 y U-14
 - 6.5 INSTALACIÓN DE PLACA TRIDIMENSIONAL
 - 6.5.1 Tramo Urbano U-8
 - 6.6 REPOSICIÓN DE ESCOLLERA
 - 6.6.1 Tramos Urbanos U-9, U-11, U-12 y U-14
 - 6.7 MOBILIARIO URBANO
 - 6.7.1 Tramos Urbanos U-11 y U-12
 - 6.7.2 Zona F012
 - 7 PRESUPUESTO
 - 8 PLAZO DE EJECUCIÓN
 - 9 PLAZO DE GARANTÍA
 - 10 REVISIÓN DE PRECIOS
 - 11 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
 - 12 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS
 - 13 DOCUMENTOS INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO
- Anejos
 - Nº 1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO
 - Nº 2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
 - Nº 3 PLAN DE OBRA
 - Nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
 - Nº 5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

- MEDICIONES
- CUADRO DE PRECIOS
 - CUADRO DE PRECIOS 1
 - CUADRO DE PRECIOS 2
- PRESUPUESTO DETALLADO
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

DOCUMENTO Nº 1:

MEMORIA

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

ÍNDICE

Contenido

1	ANTECEDENTES	5
2	OBJETO	5
3	PROMOTOR	5
4	SITUACIÓN	5
5	INVENTARIO DE LAS ACTUACIONES	7
5.1	TRAMO URBANO U-3	7
5.2	TRAMO URBANO U-4 Y U-5	7
5.3	TRAMO URBANO U-8	7
5.4	TRAMO URBANO U-9	7
5.5	TRAMO URBANO U-11	7
5.6	TRAMO URBANO U-12	7
5.7	TRAMO URBANO U-14	8
5.8	PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO 2008 F010	8
5.9	PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO 2008 F012	8
6	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR	8
6.1	REPARACIONES DE PAVIMENTO	8
6.1.1	Tramo urbano de actuación U-3	8
6.1.2	Tramo urbano de actuación U-12	10
6.1.3	Zona F012	10
6.2	REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO	12
6.2.1	Tramo urbano U-4 y U-5, U-8 y F010	12
6.3	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA	13
6.3.1	Tramos Urbanos U-4 y U-5, U-8 y F012	13

6.4	TIERRA VEGETAL Y FORMACIÓN DE PRADERA RÚSTICA	15
6.4.1	Tramos Urbanos U-8 y U-14.....	15
6.5	INSTALACIÓN DE PLACA TRIDIMENSIONAL	16
6.5.1	Tramo Urbano U-8	16
6.6	REPOSICIÓN DE ESCOLLERA.....	16
6.6.1	Tramos Urbanos U-9, U-11, U-12 y U-14	16
6.7	MOBILIARIO URBANO	19
6.7.1	Tramos Urbanos U-11 y U-12.....	19
6.7.2	Zona F012.....	21
7	PRESUPUESTO.....	21
8	PLAZO DE EJECUCIÓN	22
9	PLAZO DE GARANTÍA	23
10	REVISIÓN DE PRECIOS.....	23
11	CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.....	23
12	CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS.....	23
13	DOCUMENTOS INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO.....	23

1 ANTECEDENTES

Entre los días 10 y 17 de diciembre de 2021 el río Ebro sufrió una crecida que se inició el día 11/12/2021 con un caudal de 1.138 m³/s, alcanzó su máximo el día 14/12/2021 con un caudal de 2.188 m³/s, y mantuvo este caudal durante algunas horas, a partir del cual se inició el descenso progresivo de los niveles del agua. Esta crecida provocó daños en las Infraestructuras en ambas márgenes del río Ebro, que fueron recogidas en la memoria valorada redactada por el Servicio de Parques y Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza con fecha de julio de 2022.

2 OBJETO

El presente proyecto de OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES A CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES DEL RÍO EBRO EN LAS MARGENES Y RIBERAS URBANAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (10 al 17 DICIEMBRE DE 2021) tiene por objeto definir y valorar la totalidad de las obras necesarias para la ejecución y reparación en los Tramos Urbanos U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14 de la ribera del río Ebro, y espacios públicos EXPO2008 y Parque del Agua F010 y F012 debido a los daños provocados por la crecida extraordinaria del río Ebro en el mes de diciembre de 2021.

3 PROMOTOR

El promotor de las obras es el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza.

4 SITUACIÓN

El proyecto se localiza en los espacios públicos de Expo 2008 y Parque del Agua, y en los Tramos Urbanos de la ribera del río Ebro en Zaragoza:

- U-3, ubicado entre Parque Deportivo Ebro y Parking Sur Expo.
- U-4 y U-5, ubicados entre Parque de la Cruz Roja y Parque de La Almozara.
- U-8, ubicado entre Puente de La Almozara y Avenida Pirineos.
- U-9, ubicado entre el Puente de Santiago y el Puente del Pilar de la margen derecha del río Ebro.
- U-11, ubicado entre el Puente del Pilar y el Puente de Hierro de la margen izquierda del río Ebro.
- U-12, ubicando entre Las Tenerías y el Puente de Manuel Giménez Abad.

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

- U-14, ubicado entre el Puente de La Unión y el Puente de Manuel Giménez Abad, en la margen izquierda del río Ebro.



Fotografía 1: Localización del proyecto (1)



Fotografía 2: Localización del proyecto (2)

5 INVENTARIO DE LAS ACTUACIONES

5.1 Tramo Urbano U-3

Comprendido entre triángulo de La Almozara y Parking Sur Expo en la margen derecha del Ebro:

- Reparación de pavimento terrizo

5.2 Tramo Urbano U-4 y U-5

Comprendido entre Parque de la Cruz Roja y Parque de La Almozara en la margen derecha del Ebro:

- Reposición de sistema de riego
- Reparación de barandilla de madera
- Reparación de pasarela de madera

5.3 Tramo Urbano U-8

Zona Club Deportivo Helios comprendido entre puente de La Almozara y Av. Pirineos en la margen izquierda del Ebro:

- Revisión de sistema de riego
- Reparación de barandilla de madera
- Tierra vegetal
- Colocación de placa cúbica
- Pradera rústica

5.4 Tramo Urbano U-9

Entre puente de Santiago y puente del Pilar en la margen derecha del Ebro:

- Reposición de escollera

5.5 Tramo Urbano U-11

Comprendido en Balcón de San Lázaro en la margen izquierda del Ebro:

- Reposición de escollera
- Reparación de mobiliario urbano

5.6 Tramo Urbano U-12

Entre Las Tenerías y Las Fuentes en la margen derecha del Ebro:

- Reposición de escollera
- Reparación de pavimento terrizo
- Reparación de mobiliario urbano

5.7 Tramo Urbano U-14

Comprendido entre los puentes de La Unión y de Giménez Abad en la margen izquierda del Ebro:

- Reposición de escollera
- Suministro y extendido de tierra vegetal
- Formación de pradera rústica

5.8 Parque del Agua y espacios públicos EXPO 2008 F010

- Revisión y reparación arquetas de riego soto (arqueta, decodificadores, solenoide)

5.9 Parque del Agua y espacios públicos EXPO 2008 F012

- Reposición de traviesas de graderío frente fluvial
- Reparación de pasarela de madera
- Reparación de puentes de madera
- Vallado metálico zona de acopios
- Reparaciones en pavimentos motas
- Reparaciones en caminos soto

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

6.1 Reparaciones de pavimento

6.1.1 Tramo urbano de actuación U-3

El pavimento del andador se ha visto afectado por el paso del agua durante la riada por arrastre del material y es necesaria la reparación en diferentes puntos de su recorrido, en una superficie aproximada de 345 m². Precisa una restitución del pavimento, con demolición y retirada de capa superficial de un espesor de 15 cm, el suministro y extendido de árido calizo estabilizado con cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluyendo retirada de materiales de desecho a vertedero



Fotografía 3: Estado actual pavimento terrizo (1)



Fotografía 3: Estado actual pavimento terrizo (2)

6.1.2 Tramo urbano de actuación U-12

En este tramo también es necesario reponer el pavimento en una superficie afectada aproximada de 30 m², con demolición y retirada de la capa superficial, incluida la restitución de bordillos, el extendido de árido calizo estabilizado con cal, humectación, nivelado, refino y compactado y colocación de bordillo, incluyendo retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado.



Fotografía 4: Estado pavimento terrizo durante la crecida del río Ebro

6.1.3 Zona F012

Es necesaria la reparación de motas en las zonas alcanzadas por la crecida, con la restitución del pavimento, demolición y retirada de la capa superficial de 15 cm, el suministro y extendido de árido calizo estabilizado con cal, humectación, nivelado, refino y compactado, Incluyendo la retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado.

En la zona de los caminos de soto también se requiere la reparación superficial de pavimentos blandos a base de gravas, en diferentes zonas de soto, incluyendo suministro, extendido y nivelación de la zorra seleccionada o gravas, humectación y compactado.



Fotografía 5: Estado de pavimentos de motas durante la crecida del río Ebro



Fotografía 6: Estado de los caminos de soto durante la crecida del río Ebro

6.2 Reparación sistema de riego

6.2.1 Tramo urbano U-4 y U-5, U-8 y F010

Los elementos de la red de riego presentan numerosos daños por la inundación del agua, quedando los elementos de control y arquetas deteriorados o enterrados por barro.

Se requiere la retirada de lodos de las arquetas, comprobación del funcionamiento correcto de los elementos (decodificadores, solenoides, empalmes, etc.) sustitución o reparación de las unidades que puedan dar fallo y la restitución de aquellos elementos desaparecidos.



Fotografía 7: Estado actual de arquetas de riego (1)



Fotografía 8: Estado actual de red de riego



Fotografía 9: Caminos del Soto en Parque del Agua durante la crecida del río Ebro

6.3 Reparación y reposición de elementos de madera

6.3.1 Tramos Urbanos U-4 y U-5, U-8 y F012

En todos estos tramos se encuentran daños puntuales en barandillas y pasarelas de madera, a causa de la crecida del río y los arrastres provocados por ella, por lo que es necesario la reparación y sustitución puntual de algunos de sus elementos



Fotografía 10: Estado actual de pasarela de madera en U-4



Fotografía 11: Barandilla sin algún elemento que la constituye en U-5



Fotografía 13: Barandilla de madera derribada en andador junto a Club Deportivo de natación

6.4 Tierra vegetal y formación de pradera rústica

6.4.1 Tramos Urbanos U-8 y U-14

En diferentes puntos de la zona verde que se han deteriorado por el paso del agua es necesario extender tierra vegetal y volver a conformar la superficie mediante las operaciones de relleno, extendido y rastrillado para devolverlo a su estado de origen y poder realizar posteriormente la reposición de la pradera.

La reposición de la pradera rústica consiste en la restitución de pradera en aquellos puntos descritos anteriormente donde ha habido arrastre de tierras y han quedado al desnudo. Su ejecución se lleva a cabo mediante la reposición con tepe de mezcla de especies de gramíneas rústicas, *Festuca arundinacea* (75%) y *Lolium perenne* (25%).



Fotografía 14: Estado actual de zona verde en U-14

6.5 Instalación de placa tridimensional

6.5.1 Tramo Urbano U-8

En el talud del Tramo Urbano U-8 la riada arrastró las tierras, por lo que se prevé la colocación de placa cúbica para conseguir su estabilización y relleno.

6.6 Reposición de escollera


6.6.1 Tramos Urbanos U-9, U-11, U-12 y U-14

La fuerte avenida del Río Ebro ha originado el arrastre de piedra de escollera y socavado del terreno bajo viales o andadores de las riberas, por lo que es necesario la adecuación previa del terreno de asiento y la reposición de escollera y piedra desplazada por la corriente.

Las actuaciones consisten en la preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón.



Fotografía 15: Estado actual de escollera de Paseo Echegaray



Fotografía 16: Estado actual de paseo de la ribera en U-11 (1)



Fotografía 17: Estado actual de paseo de la ribera en U-11 (2)



Fotografía 18: Estado actual de escollera en Tramo U-12

6.7 Mobiliario urbano

6.7.1 Tramos Urbanos U-11 y U-12

A causa de la crecida del río Ebro, en el mobiliario urbano se han producido daños y derribos por lo que se prevé la sustitución de los elementos dañados y reparación de otros elementos como bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.



Fotografía 19: Banco en U-11 (1)



Fotografía 20: Banco en U-11 (2)



Fotografía 21: Banco en U-12

6.7.2 Zona F012

El vallado metálico de la zona de acopios del Parque del Agua ha sufrido daños a causa de la fuerza del agua durante la crecida del río Ebro.

Se requiere la reparación del vallado metálico mediante el enderezado de postes forzados, alineación y reposición de sus cimentaciones y colocación del vallado de nuevo.



Fotografía 22: Vallado metálico zona F012

7 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de las obras definidas en el presente proyecto asciende a CIENTO TRES MIL Y SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS (103.771,02 €). Aplicados los correspondientes porcentajes de Gastos generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) más el IVA (21%) el Presupuesto base de licitación asciende a CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (149.419,89 €).

Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera:

Capítulo	PEM (Euros)
Tramo Urbano U-3	13.110 €
Tramo Urbano U-4 y U-5	3.550 €
Tramo Urbano U-8	21.381,52 €
Tramo Urbano U-9	2.580 €
Tramo Urbano U-11	18.270 €
Tramo Urbano U-12	20.980 €
Tramo Urbano U-14	1.970,32 €
Parque del Agua y espacios públicos EXPO-2008 F010	4.920 €
Parque del Agua y espacios públicos EXPO-2008 F012	15.797,25 €
Gestión de residuos	186,34 €
Seguridad y Salud	1.025,59 €
TOTAL P.E.M.	103.771,02 €

Concepto	Importe
P.E.M.	103.771,02 €
13% Gastos Generales	13.490,23 €
6% Beneficio Industrial	6.226,26 €
PRESUPUESTO BASE	123.487,52 €
21% IVA	25.932,37€
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	149.419,89 €

8 PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto se prevé un plazo de ejecución de catorce semanas.

9 PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de 2 años o lo definido en el pliego de contratación de las obras.

10 REVISIÓN DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecución propuesto, inferior a dos años, no procede la revisión de precios

11 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público no se establece clasificación del contratista.

Conforme al Reglamento (CE) nº2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), los códigos CPV para esta obra son:

- 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación.
- 45232000-2 Obras auxiliares para tuberías y cables.
- 45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes.

12 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Los trabajos que se definen en el presente Proyecto constituyen una obra completa, según lo previsto en el artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).

13 DOCUMENTOS INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

- Memoria descriptiva
- Anejos
 - Nº 1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO
 - Nº 2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
 - Nº 3 PLAN DE OBRA
 - Nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
 - Nº 5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

- MEDICIONES
- CUADRO DE PRECIOS
 - CUADRO DE PRECIOS 1
 - CUADRO DE PRECIOS 2
- PRESUPUESTO DETALLADO
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Zaragoza, octubre de 2022

La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Firmado digitalmente por Susana Villar San Pío

Colegiada nº 16.358

ANEJO Nº1

REPORTAJE FOTOGRAFICO

ÍNDICE

1	Estado del pavimento de andador en U-3 junto el Puente del Tercer Milenio.....	5
2	Arquetas de riego sin tapa y elementos y dispositivos cubiertos de barro en Parque de La Almozara en U-4	5
3	Pasarela de madera sin traviesas de madera en Parque de La Cruz Roja en U-5	6
4	Zona ajardinada sin vegetación junto a zona de restauración de U-8	6
5	Estado de la barandilla de madera y zonas verdes junto a club deportivo de natación en U-8.....	7
6	Mobiliario urbano dañado en U-8	7
7	Escollera de protección junto a andador de la ribera del Ebro en U-9 de Paseo Echegaray (1)	8
8	Escollera de protección junto a andador de la ribera del Ebro en U-9 de Paseo Echegaray (2)	8
9	Mobiliario urbano dañado en andador de la ribera del río Ebro en U-11 junto a Balcón de San Lázaro (1)	9
10	Mobiliario urbano dañado en andador de la ribera del río Ebro en U-11 junto a Balcón de San Lázaro (2)	9
11	Mobiliario urbano dañado en andador de la ribera del río Ebro en U-11 junto a Balcón de San Lázaro (3)	10
12	Ausencia de escollera en andador junto a Balcón de San Lázaro en U-11	10
13	Desprendimiento de escollera y parte del pavimento junto a la desembocadura del río Huerva de U-12	11
14	Desprendimientos del terreno en andador de la ribera del río Ebro en U-12	11
15	Desprendimiento de escollera y ausencia de vegetación en zonas verdes en la ribera de Vadorrey del río Ebro de U-12	12
16	Estado actual del pavimento en motas en Parque del Agua (1).....	13
17	Estado actual del pavimento en motas en Parque del Agua (2).....	13
18	Estado de pasarela de madera en Parque del Agua.....	13



1 Estado del pavimento de andador en U-3 junto el Puente del Tercer Milenio



2 Arquetas de riego sin tapa y elementos y dispositivos cubiertos de barro en Parque de La Almozara en U-4



3 Pasarela de madera sin traviesas de madera en Parque de La Cruz Roja en U-5



4 Zona ajardinada sin vegetación junto a zona de restauración de U-8



5 Estado de la barandilla de madera y zonas verdes junto a club deportivo de natación en U-8



6 Mobiliario urbano dañado en U-8



7 Escollera de protección junto a andador de la ribera del Ebro en U-9 de Paseo Echegaray (1)



8 Escollera de protección junto a andador de la ribera del Ebro en U-9 de Paseo Echegaray (2)



9 Mobiliario urbano dañado en andador de la ribera del río Ebro en U-11 junto a Balcón de San Lázaro (1)



10 Mobiliario urbano dañado en andador de la ribera del río Ebro en U-11 junto a Balcón de San Lázaro (2)



11 *Mobiliario urbano dañado en andador de la ribera del río Ebro en U-11 junto a Balcón de San Lázaro (3)*



12 *Ausencia de escollera en andador junto a Balcón de San Lázaro en U-11*



13 Desprendimiento de escollera y parte del pavimento junto a la desembocadura del río Huerva de U-12



14 Desprendimientos del terreno en andador de la ribera del río Ebro en U-12



15 Desprendimiento de escollera y ausencia de vegetación en zonas verdes en la ribera de Vadorrey del río Ebro de U-12



16 Estado actual del pavimento en motas en Parque del Agua (1)



17 Estado actual del pavimento en motas en Parque del Agua (2)



18 Estado de pasarela de madera en Parque del Agua

ANEJO Nº 2:

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ÍNDICE

Contenido

1	MANO DE OBRA.....	4
2	MAQUINARIA.....	5
3	MATERIALES.....	6
4	PRECIO DE DESCOMPUESTOS.....	7

1 MANO DE OBRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
OA01	j	Oficial de primera	198,00
OA02	j	peón especialista	173,00
OA03	j	peón ordinario	160,00

2 MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
QA02	h	camión 20 t	58,00
QA03	h	pala mecánica	55,00
QA04	h	retroexcavadora	65,00
QA05	h	motoniveladora	65,00
QA06	h	compactador autopropulsado	55,00
QA10	h	grúa 20 t	51,00

3 MATERIALES

CÓDIGO	UD RESUMEN	PRECIO
MC05	m3 tierra vegetal	20,60
MC06	m2 arena	26,55
MC11	m3 Escollera.	40,55
MD04	m2 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa	60,00
MI03	ml bordillo 8 x 20	5,50
MM98	ud Material auxiliar	0,99
MPV01	m2 placa cúbica	22,00
MRR1	ud Reposición elementos de riego	63,10
MTM100	ml traviesa madera de pino	26,52
PV01	m2 Preparación terreno	0,66
PV02	m3 Mantillo	20,00
PZ050	kg Semilla Festuca Arundinacea	16,66
PZ100	kg Semilla Lolium Perenne	16,00
PZ51	m2 Tepe cespced en rollo	2,08

4 PRECIO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 1 TRAMO URB. U-3						
02.1.1	m2		Reparación de pavimento terrizo			
			Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.			
OA03	0,030	j	peón ordinario	160,00	4,80	
MC06	1,000	m2	arena	26,55	26,55	
QA04	0,006	h	retroexcavadora	65,00	0,39	
QA03	0,006	h	pala mecánica	55,00	0,33	
QA05	0,002	h	motoniveladora	65,00	0,13	
QA06	0,003	h	compactador autopropulsado	55,00	0,17	
QA02	0,060	h	camión 20 t	58,00	3,48	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	35,90	2,15	
TOTAL PARTIDA.....						38,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 2 TRAMO URB. U-4 y U-5						
02.2.1		PA	Reposición de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.430,00
02.2.2		PA	Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			820,00
02.2.3		PA	Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.300,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 3 TRAMO URB. U-8						
02.3.1		PA	Revisión de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			1.420,00
02.3.2		PA	Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			3.230,00
02.3.3		m3	Tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refinado en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.			
OA03	0,055	j	peón ordinario	160,00	8,80	
MC05	1,000	m3	tierra vegetal	20,60	20,60	
QA02	0,170	h	camión 20 t	58,00	9,86	
QA05	0,049	h	motoniveladora	65,00	3,19	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	42,50	2,55	
			TOTAL PARTIDA			45,00
02.3.4		m2	Colocación de placa cúbica Suministro y colocación de placa tridimensional (tipo Atlantis) en superficie sobre tierra vegetal, sujección y anclaje mediante picas metálicas, riego y enrasado con tierra vegetal. Totalmente terminado.			
OA01	0,022	j	Oficial de primera	198,00	4,36	
OA03	0,022	j	peón ordinario	160,00	3,52	
MPV01	0,700	m2	placa cúbica	22,00	15,40	
MM98	0,040	ud	Material auxiliar	0,99	0,04	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	23,30	1,40	
			TOTAL PARTIDA			24,72
02.3.5		m2	Pradera rústica Tepe de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25%, sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.			
OA01	0,001	j	Oficial de primera	198,00	0,20	
OA02	0,002	j	peón especialista	173,00	0,35	
PZ51	1,000	m2	Tepe cespced en rollo	2,08	2,08	
PV01	1,000	m2	Preparación terreno	0,66	0,66	
PV02	0,010	m3	Mantillo	20,00	0,20	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			3,70

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 4 TRAMO URB. U-9						
02.4.1	m3		Reposición de escollera			
OA01	0,030	j	Oficial de primera	198,00	5,94	
OA03	0,050	j	peón ordinario	160,00	8,00	
MC11	1,000	m3	Escollera.	40,55	40,55	
MD04	0,050	m2	Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa	60,00	3,00	
QA02	0,080	h	camión 20 t	58,00	4,64	
QA03	0,050	h	pala mecánica	55,00	2,75	
QA04	0,250	h	retroexcavadora	65,00	16,25	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	81,10	4,87	
TOTAL PARTIDA.....						86,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 5 TRAMO URB. U-11						
02.5.1	m3		Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente termiando.			
OA01	0,030	j	Oficial de primera	198,00	5,94	
OA03	0,050	j	peón ordinario	160,00	8,00	
MC11	1,000	m3	Escollera.	40,55	40,55	
MD04	0,050	m2	Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa	60,00	3,00	
QA02	0,080	h	camión 20 t	58,00	4,64	
QA03	0,050	h	pala mecánica	55,00	2,75	
QA04	0,250	h	retroexcavadora	65,00	16,25	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	81,10	4,87	
TOTAL PARTIDA.....					86,00	
02.5.2	PA		Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....						1.500,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 6 TRAMO URB. U-12						
02.6.1	m3		Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminando.			
OA01	0,030	j	Oficial de primera	198,00	5,94	
OA03	0,050	j	peón ordinario	160,00	8,00	
MC11	1,000	m3	Escollera.	40,55	40,55	
MD04	0,050	m2	Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa	60,00	3,00	
QA02	0,080	h	camión 20 t	58,00	4,64	
QA03	0,050	h	pala mecánica	55,00	2,75	
QA04	0,250	h	retroexcavadora	65,00	16,25	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	81,10	4,87	
TOTAL PARTIDA.....						86,00
02.6.2	m2		Reparación de pavimento terrizo Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluido reposición de bordillo, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.			
OA03	0,090	j	peón ordinario	160,00	14,40	
MC06	0,150	m2	arena	26,55	3,98	
MI03	1,000	ml	bordillo 8 x 20	5,50	5,50	
MD04	0,055	m2	Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa	60,00	3,30	
QA04	0,159	h	retroexcavadora	65,00	10,34	
QA03	0,144	h	pala mecánica	55,00	7,92	
QA05	0,135	h	motoniveladora	65,00	8,78	
QA06	0,128	h	compactador autopulsado	55,00	7,04	
QA02	0,180	h	camión 20 t	58,00	10,44	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	71,70	4,30	
TOTAL PARTIDA.....						76,00
02.6.3	PA		Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....						1.500,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 7 TRAMO URB. U-14						
02.7.1	m3		Reposición de escollera			
			Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente termiando.			
OA01	0,030	j	Oficial de primera	198,00	5,94	
OA03	0,050	j	peón ordinario	160,00	8,00	
MC11	1,000	m3	Escollera.	40,55	40,55	
MD04	0,050	m2	Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa	60,00	3,00	
QA02	0,080	h	camión 20 t	58,00	4,64	
QA03	0,050	h	pala mecánica	55,00	2,75	
QA04	0,250	h	retroexcavadora	65,00	16,25	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	81,10	4,87	
TOTAL PARTIDA.....						86,00
02.7.2	m3		Suministro y extendido de tierra vegetal			
			Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.			
OA01	0,040	j	Oficial de primera	198,00	7,92	
OA03	0,052	j	peón ordinario	160,00	8,32	
MC05	1,000	m3	tierra vegetal	20,60	20,60	
QA02	0,170	h	camión 20 t	58,00	9,86	
QA05	0,196	h	motoniveladora	65,00	12,74	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	59,40	3,56	
TOTAL PARTIDA.....						63,00
02.7.3	m2		Formación de pradera rústica			
			Tepe y siembra de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25%, sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.			
OA01	0,001	j	Oficial de primera	198,00	0,20	
OA02	0,002	j	peón especialista	173,00	0,35	
PZ51	1,000	m2	Tepe cespced en rollo	2,08	2,08	
PZ050	0,090	kg	Semilla Festuca Arundinacea	16,66	1,50	
PZ100	0,032	kg	Semilla Lolium Perenne	16,00	0,51	
PV01	1,000	m2	Preparación terreno	0,66	0,66	
PV02	0,032	m3	Mantillo	20,00	0,64	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	5,90	0,35	
TOTAL PARTIDA.....						6,29

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010						
02.8.1		Ud	Revisión y reparación arquetas de riego soto			
			Consiste en la limpieza, reparación/sustitución de los elementos alojados en las arquetas del sistema de riego, comprobación, reparación y sustitución de elementos dañados (decodificador, solenoides, etc.)			
OA01	0,130	j	Oficial de primera	198,00	25,74	
OA03	0,170	j	peón ordinario	160,00	27,20	
MRR1	1,000	ud	Reposición elementos de riego	63,10	63,10	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	116,00	6,96	
TOTAL PARTIDA.....						123,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012						
02.9.1		MI	Reposición traviesas de graderío frente fluvial			
			Consistente en la revisión, reposición de traviesas de madera de pino tablas de madera de 250 x 24 x 14 cm. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.			
OA01	0,013	j	Oficial de primera	198,00	2,57	
OA02	0,025	j	peón especialista	173,00	4,33	
MTM100	1,000	ml	traviesa madera de pino	26,52	26,52	
QA10	0,020	h	grúa 20 t	51,00	1,02	
QA02	0,080	h	camión 20 t	58,00	4,64	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	39,10	2,35	
TOTAL PARTIDA.....						41,43
02.9.2		PA	Reparación de pasarela de madera			
			Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta da con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y me dios especializados.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA.....						4.260,00
02.9.3		PA	Reparación de puentes de madera			
			Consiste en la revisión, reposición o reparación de listones de madera. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA.....						635,00
02.9.4		PA	Vallado metálico zona de acopios			
			Consistente en la reparación de vallado metálico con enderezado de postes, alineación y reposición de cimenta ción en base de poste. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA.....						820,00
02.9.5		m2	Reparaiones en pavimentos motas			
			Consistente en reparación de baches de aripac de superficie variable, existentes en motas y caminos, con retirada de material hasta 15cm. de espesor aproximadamente, extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal y posterior apisonado del mismo, limpieza y retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado. Inclu yendo materiales, mano de obra y medios especializados.			
OA03	0,020	j	peón ordinario	160,00	3,20	
MC06	1,000	m2	arena	26,55	26,55	
QA04	0,004	h	retroexcavadora	65,00	0,26	
QA03	0,004	h	pala mecánica	55,00	0,22	
QA05	0,001	h	motoniveladora	65,00	0,07	
QA06	0,002	h	compactador autopropulsado	55,00	0,11	
QA02	0,045	h	camión 20 t	58,00	2,61	
%IA02	6,000	%	Costes indirectos 6 %	33,00	1,98	
TOTAL PARTIDA.....						35,00
02.9.6		PA	Reparaciones en caminos soto			
			Consistente en reparaciones superficiales y puntuales tanto de pavimentos a base de gravas. Incluyendo materia les, mano de obra y medios especializados.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA.....						4.000,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS						
GRCYD	tn		Canon de vertido			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		4,09
GRADE	ud		Apertura de expediente			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		45,10
GRGD	ud		Gestión de documentación de control y seguimiento			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		6,02

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD						
SYS		ud	Estudio Basico Seguridad y salud			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.025,59

ANEJO Nº 3:

PLAN DE OBRA

ACTIVIDAD	semana 1					semana 2					semana 3					semana 4					semana 5					semana 6					semana 7					semana 8					semana 9					semana 10					semana 11					semana 12					semana 13					semana 14				
	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5	D1	D2	D3	D4	D5															
Inicio de obra																																																																						
U-3																																																																						
Reparación de pavimento terrizo																																																																						
U-4 y U-5																																																																						
Reposición de sistema de riego																																																																						
Reparación de barandilla de madera																																																																						
Reparación de pasarela de madera																																																																						
U-8																																																																						
Revisión de sistema de riego																																																																						
Reparación de barandilla de madera																																																																						
Colocación de placa cúbica																																																																						
Tierra vegetal																																																																						
Pradera rústica																																																																						
U-9																																																																						
Reposición de escollera																																																																						
U-11																																																																						
Reposición de escollera																																																																						
Reparación de mobiliario urbano																																																																						
U-12																																																																						
Reposición de escollera																																																																						
Reparación de pavimento terrizo																																																																						
Reparación de mobiliario urbano																																											</																											

ANEJO Nº 4:

GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS
U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

ÍNDICE

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	6
2	REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO.	6
3	IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS.....	7
4	MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.....	7
4.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES:.....	7
4.2	EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN Y ZANJAS:.....	7
5	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.....	7
6	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA.....	8
7	MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN).....	8
8	PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.	9
9	PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS.....	9
10	PLANOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS	10
11	GESTIÓN Y COSTE DE LOS RESIDUOS GENERADOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN SITU”	10
12	MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO	11
13	DOCUMENTOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA GESTIÓN.....	12
14	OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR Y DEL POSEEDOR DE RESIDUOS	12
14.1	OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS.....	12
14.2	OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS.....	13

15	COSTE TOTAL DE LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS	15
16	CONCLUSIÓN.....	17



1 INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

Para ello se procederá a identificar todos los residuos generados de construcción y demolición y clasificados según la lista europea de residuos de la Orden M.M.A. 304/2002, publicada en el BOE de 19 de febrero de 2002. Posteriormente se determinará la gestión particularizada más idónea para cada tipo de residuo generado mediante operaciones de eliminación o valoración según los casos, de acuerdo a la citada Orden M.M.A. Finalmente se procederá a la cuantificación y valoración de la gestión de los mencionados residuos.

2 REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO.

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
- Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE.

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Durante la ejecución de las obras, se generarán una serie de residuos que tendrán que ser objeto de una gestión especializada, mediante un Gestor Autorizado para cada uno de ellos. Los residuos objeto de esta gestión son los indicados a continuación y serán tan sólo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

17. 01. 01 Hormigón

17. 05. 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503

4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de las actividades que se describen a continuación:

4.1 Demolición de pavimentos y obras de fábrica existentes:

Se trata exclusivamente de pavimento de aceras existentes y hormigón de acequias y pequeñas obras de fábrica que deberán demolerse para la ejecución de las zanjas necesarias para el alojamiento de los servicios. No obstante, para prevenir los residuos en obra la demolición se realizará con corte por disco y se demolerá lo estrictamente necesario para la correcta ejecución de la obra, en los límites exteriores, e interiores de la misma, así como en las uniones entre calzadas y aceras para evitar la mezcla de ambos residuos indicados.

4.2 Excavación en explanación y zanjas:

Se contempla en este apartado la obtención de tierras procedentes de la excavación por eliminación de material no adecuado y de las zanjas, donde no será aprovechable para el relleno de las mismas el material obtenido, dado que no cumple igualmente con las condiciones necesarias para el relleno.

5 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.

Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4.1 (residuos inertes) serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado por el Gobierno de Aragón de acuerdo con lo definido en la normativa vigente.

6 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA.

La estimación se realizará en función de las mediciones de proyecto recogidas en el presupuesto. En otros casos se manejan parámetros estimativos estadísticos o porcentuales.

Estas mediciones junto con la geometría de los elementos a demoler y la densidad de los materiales establecen las cantidades recogidas en el Punto 12. “Coste total de la gestión de residuos generados” del presente anejo.

7 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN).

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón	80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos	40 t.
Metales	2 t.
Madera	1 t.
Vidrio	1 t.
Plásticos	0,5 t.
Papel y cartón	0,5 t.

	Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
X	Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos...). Sólo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008.
	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posteriormente tratado e planta.

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado):

8 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.

Se marcan las operaciones y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

	OPERACIÓN PREVISTA	DESTINO INICIAL
X	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.	Externo
X	No hay previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación.	Externo
	Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en suelos para obras de urbanización.	
	Reutilización de materiales cerámicos.	
	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...	
	Reutilización de materiales metálicos.	
	Otros (indicar).	

9 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externos):

OPERACIÓN PREVISTA

X	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
	Reciclado de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en suelos para obras de urbanización.
	Reciclado de materiales cerámicos
	Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
	Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
	Otros (indicar).

10 PLANOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

El emplazamiento y organización de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, será establecido por la empresa encargada de la ejecución de la obra atendiendo a su propio proceso constructivo y organizativo y a las características particulares de cada obra, siempre con acuerdo de la dirección facultativa de la obra, por este motivo no se incluyen planos referentes a estas instalaciones. Estas instalaciones si contemplarán las siguientes áreas:

- Acopios y/o contenedores de los distintos materiales a gestionar.
- Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los acopios y contenedores, en las operaciones de carga y descarga.
- Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios y contenedores.
- Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y acopios de materiales a gestionar.
- Radios de acción de máquinas y equipos en las operaciones de carga y descarga.
- Zona de contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y posibles productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

11 GESTIÓN Y COSTE DE LOS RESIDUOS GENERADOS NO REUTILIZABLES NI

VALORABLES “IN SITU”

Se detallan a continuación las operaciones de eliminación o valoración propuestas para cada tipo de residuo generado.

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas):

- **17 01 01 Hormigón**

Actuación propuesta: Valorización

Operación propuesta según Orden M.M.A.:

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Valoración económica en proyecto:

Se deberá incluir una valoración para la carga, transporte y reciclado mediante Gestor Autorizado de los restos de hormigón demolido

- **17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503**

Actuación propuesta: Eliminación

Operación propuesta según Orden M.M.A.:

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).

Valoración económica en proyecto:

Se deberá incluir una valoración para la carga y transporte a vertedero autorizado

12 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

Según el Artículo 4.1 a 2º del R.D. 105/2008 se deberán cumplir las siguientes medidas para la prevención de residuos en la obra:

- Todos los agentes que intervengan en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales da origen a más residuos sobrantes en la ejecución.
- Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y la consiguiente generación de residuos.
- Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
- Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
- Se ensayará el material procedente de desmontes a fin de poder reutilizarlo en terraplenes, buscando la compensación de tierras.
- En los trabajos de demolición, se deberán retirar los residuos por tipologías, para facilitar su gestión y reducir los costes.

13 DOCUMENTOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA GESTIÓN

Los documentos para la correcta gestión de los residuos son:

- Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud de admisión del mismo.
- Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor.

14 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR Y DEL POSEDOR DE RESIDUOS

En el presente pliego de condiciones se recogen las obligaciones y derechos de las distintas partes implicadas en la gestión de residuos.

14.1 Obligaciones del productor de residuos

El Productor de residuos de construcción y demolición estará obligado a incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, tal y como establece el artículo 4 del R.D. 105/2008, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual ha de contener como mínimo:

- Estimación de los residuos que se van a generar.
- Las medidas para la prevención de estos residuos.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc...
- Pliego de Condiciones

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

El productor de residuos debe disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

Si fuera necesario, por así exigiéndolo, el productor de residuos debe constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

14.2 Obligaciones del poseedor de residuos

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones establecidas en el artículo 5 del R.D. 105/2008.

El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la gestión de los residuos y adoptar las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, es deber establecer a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta clasificación, es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (límites recogidos en el apartado 3 de la memoria del presente estudio de gestión de residuos).

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si el poseedor no pudiera realizar la correcta segregación por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentos acreditativos.

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra y la ubicación de las zonas destinadas a su almacenamiento.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados, ni mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

15 COSTE TOTAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos peligrosos procedentes de la obra se ha considerado el canon establecido oficialmente por parte de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del servicio público de eliminación de residuos peligrosos mediante depósito

en vertedero en la Comunidad Autónoma (según orden de 29 de octubre de 2007 – y actualización en el B.O.A. 125 del 03/07/2017).

Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por parte del gestor de los mismos, se ha tomado la tarifa oficial del Departamento de Agricultura, Ganadería y de Medio Ambiente. Este canon para el caso de este proyecto corresponde al denominado “**escombros limpios**”, y cuyo importe para el año **2022** resulta ser de **4,09 €/tn**, IVA no incluido.

En el capítulo de Pavimentación del proyecto, subcapítulos de Demoliciones y Obras de Tierra se han considerado los costes correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante de cada precio de las diferentes demoliciones, así como de la excavación en la explanación. Por ello en el presente anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en vertedero, como para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos. Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste total derivado de la gestión de residuos en el presente proyecto, y que figura en el presupuesto del mismo como capítulo independiente:

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs			
Tipología RCDs	Estimación (t)	Precio gestión en Planta / Vertedero / Cantera / Gestor (€/t)	Importe (€)
RCDs Nivel I			
Tierras y pétreos de la excavación	33,06	4,09	135,22
RCDs Nivel II			
RCDs Naturaleza Pétreo			
RCDs Naturaleza no Pétreo			
RCDs Potencialmente peligrosos			
Caracterización inicial y emisión documentación			45,10
Gestión documentación de control y seguimiento			6,02
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs			186,34

16 CONCLUSIÓN.

Con el presente anejo incluido en el proyecto de OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES A CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES DEL RIO EBRO EN LAS MARGENES Y RIBERAS URBANAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (10 al 17 DICIEMBRE DE 2021). PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14 se da cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia.

ANEJO Nº 5:

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE

Contenido

1	MEMORIA.....	5
1.1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.....	5
1.2	OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	5
1.3	NOMBRE DE LA OBRA.....	5
1.4	PROMOTOR	6
1.5	AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	6
1.6	DATOS DE LA OBRA	6
1.6.1	Descripción de la obra y situación.....	6
1.6.2	Presupuesto total de seguridad.....	6
1.6.3	Plazo de ejecución	6
1.6.4	Número estimado de trabajadores	6
1.6.5	Interferencias y servicios afectados	6
1.6.6	Unidades constructivas que componen los trabajos.....	6
1.6.7	Instalaciones de higiene y bienestar	7
2	NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN OBRA	7
2.1	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS; MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS.....	7
2.2	RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE COMPLETAMENTE; MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS A ADOPTAR PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN	7
2.2.1	Fases de Actuaciones previas.	7
2.2.2	Instalación eléctrica provisional de obra.....	8
2.2.3	Movimiento de tierra	10
2.2.4	Firmes	11
2.2.5	Encofrados.....	13
2.2.6	Desencofrados.....	14
2.2.7	Hormigonado.....	14

2.3	PREVISIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES	16
3	PRESUPUESTO.....	16
4	PLIEGO DE CONDICIONES	16

1 MEMORIA

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

La obra para la que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud no está incluida en ninguno de los siguientes supuestos:

Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,07 Euros.

- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- Volumen de la mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500.
- Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por lo que, según el artículo 4.2. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dicho estudio tendrá las características de ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

De acuerdo con el artículo 7 del mismo Real Decreto 1627/1997, el objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, en función de su propio sistema de ejecución

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Según el artículo 6 del RD 1627/97, el estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. Deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello: relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia.

1.3 Nombre de la obra

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES A CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES DEL RIO EBRO EN LAS MARGENES Y RIBERAS URBANAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (10 al 17 DICIEMBRE DE 2021). PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14.

1.4 Promotor

El promotor de las obras es el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.5 Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Susana Villar San Pío

C/ Costa nº12

50001 Zaragoza

1.6 Datos de la obra

1.6.1 Descripción de la obra y situación

Las obras proyectadas consisten en la actuación y reparación de las infraestructuras en los Tramos Urbanos U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14 de la ribera del río Ebro, y espacios públicos EXPO2008 y Parque del Agua F010 y F012 debido a los daños provocados por la crecida extraordinaria del río Ebro en el mes de diciembre de 2021.

1.6.2 Presupuesto total de seguridad.

En el presupuesto de ejecución material de la obra se incluye una partida de 1.025,59 € para Seguridad y Salud.

1.6.3 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras se estima en catorce semanas de trabajo.

1.6.4 Número estimado de trabajadores

El número de trabajadores que se estima estén trabajando en la obra como máximo es de 3.

1.6.5 Interferencias y servicios afectados

Las obras a realizar no interfieren con los servicios municipales de la zona, así como con canalizaciones de gas y telefonía de compañías privadas.

1.6.6 Unidades constructivas que componen los trabajos

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las unidades de obra de que consta:

- Movimiento de tierras: Excavación y rellenos con material seleccionado.

- Demolición de pavimentos de hormigón y bordillos.

1.6.7 Instalaciones de higiene y bienestar

En cumplimiento del artículo 15 del R.D. 1627/97, la obra deberá estar dotada como mínimo de las siguientes instalaciones de higiene y bienestar.

La previsión de trabajadores no excederá de 5 personas por lo que las instalaciones previstas serán:

- 1 módulo de vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave
- Aseos y lavabos con agua corriente

Las dimensiones de estas instalaciones deberán ser concretadas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore el contratista.

2 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN OBRA

2.1 Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados; medidas técnicas necesarias

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas

Estos riesgos son:

1.- Instalaciones existentes

- Los derivados de la rotura de instalaciones existentes.

2.2 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse completamente; medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para su control y reducción

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

2.2.1 Fases de Actuaciones previas.

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como pueden ser, el montaje de las casetas de obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de obra.

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.
- Caídas en el mismo nivel.
- Generación de polvo

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables, (R.D. 1627/97; anexo IV, parte A.19, a).
- En primer lugar, se realizará el vallado del solar de forma que impida la entrada de personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada.
- Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas mediante la información de las compañías suministradoras y observación de instalaciones existentes.
- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en proximidades y ámbito de giro de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.
- Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.
- Las entradas y salidas de camiones de la obra a la vía pública serán debidamente avisadas por persona distinta al conductor.
- Se realizará un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos.
- La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada.
- Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.
- No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.
- Se tendrán en cuenta las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD para vías de circulación y vías y salidas de emergencia.

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco homologado.
- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.
- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de maquinaria si no está dotada de cabina y protección antivuelco.

2.2.2 Instalación eléctrica provisional de obra

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra.
- Incendios por cortocircuitos.
- Caída de personal.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo de las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, en particular el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo e indirecto.
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
- La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por INSTALADORES AUTORIZADOS.
- Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario.
- No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica.
- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos.
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en su capa aislante.
- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra la nieve.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m de los bordes de la excavación.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos o personas.
- Los cuadros eléctricos en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos (o de llave).
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Se utilizarán fusibles normalizados.
- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento)
- Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra.

- Se darán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.
- Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán realizados por personal capacitado. Se prohíbe la ejecución de estos trabajos al resto del personal de la obra sin autorización previa.

2.2.3 Movimiento de tierra

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.
- Caídas en altura de personas, materiales o vehículos.
- Caídas al mismo nivel.
- Generación de polvo.
- Desprendimiento de taludes.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

- Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y eliminar los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
- En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u objetos.
- Las paredes taluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas, desprendimiento o cuando sea interrumpido el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.
- Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.
- El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. En caso de ser necesaria la circulación junto al borde de la excavación, esta zona será protegida mediante barandilla.
- Deberán preverse vías seguras para salir y entrar de la excavación, independientes para vehículos y para personal y estar debidamente señalizadas.
- Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua, desprendimientos, caída de materiales u otros incidentes que les puedan causar daño.
- Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de camiones, serán dirigidas por personal distinto al conductor.
- Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan trabajos de excavación y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos.
- La retroexcavadora trabajará siempre con las zapatas de apoyo apoyadas al terreno.
- Se realizará un perfecto mantenimiento de la maquinaria y vehículos que intervengan en la excavación.

- La carga de tierras al camión será correcta, equilibrada y no sobrepasará la carga máxima autorizada.
- Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.
- Las acumulaciones de tierra, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones. En casos inevitables se tomarán precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y/o la caída al fondo de materiales o vehículos.
- No se apilarán materiales en zonas de paso o tránsito, retirándose los que puedan impedir el paso.
- Cuando las excavaciones afecten a excavaciones existentes, como en los casos de vaciados contiguos a edificios, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en las partes interesadas por los trabajos.
- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

PROTECCIONES PERSONALES

COLECTIVAS

- Iluminación nocturna o señalización reflectante, si se prevé tránsito de personas o vehículos.
- Vallas delimitadoras o dispositivos equivalentes.
- Cinta de balizamiento
- Pasarelas y escaleras
- Riegos de agua

INDIVIDUALES

- Ropa de trabajo
- Botas de agua y traje impermeable
- Calzado de seguridad
- Cinturón antivibratorio
- Gafas antipolvo
- Protectores auditivos
- Guantes de cuero
- Casco de seguridad

2.2.4 Firmes

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Caídas al mismo y a distinto nivel
- Golpes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos
- Exposición al ruido y a las vibraciones

- Choques y alcances de máquinas
- Quemaduras
- Afecciones en la piel

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

- Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de la circulación para que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros.
- Está terminantemente prohibido situarse en el trabajo detrás de la motoniveladora, debido a que ésta máquina tiene una zona ciega de más de 5 m detrás de su motor.
- Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación.
- Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición de volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las cercanías de las máquinas en movimiento.
- El personal técnico, que debe realizar trabajos en la traza estará convenientemente señalizado y protegido mediante vallas reglamentarias para evitar el atropello.
- En caso de que haya posibilidad de generación de polvo, debido al movimiento de tierras, el camión cisterna hará los preceptivos riegos para evitarlo.
- Todos los operarios, auxiliares al proceso, se mantendrán en la cuenta durante la operación de llenado de la tolva y ello es así en previsión de riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras.
- Se prohíbe expresamente dormir a la sombra proyectada por el rodillo vibrante, en prevención de accidentes.
- En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida de advertencia, si no tienen avisador acústico marcha atrás.
- Toda discontinuidad en los firmes debido a la ultimación de una pequeña obra de fábrica se señalizará para evitar el riesgo que conlleva el estar descubierta dicha obra de fábrica.
- Se prohibirá el tránsito de terceros por la obra, aunque ésta esté prácticamente terminada. Para ello se señalizará exhaustivamente tal prohibición e, incluso es conveniente que de tanto en tanto se realicen fotografías de la situación de dichas señalizaciones en la obra, levantando un acta notarial, o simplemente reflejándolo en el acta del comité de seguridad y salud.

PROTECCIONES PERSONALES

COLECTIVAS

- Señalización
- Avisador acústico
- INDIVIDUALES
- Casco protector
- Protector facial de tela metálica
- Guantes de cuero y lona
- Ropa de trabajo

- Calzado de seguridad
- Botas de agua y traje impermeable

2.2.5 Encofrados

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Caída a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Caída de herramientas y/o materiales.
- Cortes en las manos.
- Pinchazos en pies por pisadas sobre objetos punzantes.
- Derrumbe del propio encofrado en construcción.
- Sobre esfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

- Cubrición de huecos
- Se prohíbe la permanencia de operarios bajo cargas suspendidas.
- Son indispensables los conceptos de orden y limpieza. Se limpiarán los tajos una vez concluidos y los materiales se apilarán correctamente y clasificados.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán con la mayor brevedad.
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.
- En caso de utilizar sistemas de encofrado especiales se seguirán estrictamente las normas de montaje indicadas por el fabricante, especialmente aquellas destinadas al engarce de los distintos componentes del sistema destinadas a la estabilidad del mismo.
- Se hará un correcto uso de la herramienta y maquinaria auxiliar, tal como sierras eléctricas con dispositivo contra proyección de partículas.

PROTECCIONES PERSONALES.

COLECTIVAS

- Cubrición de huecos
- Orden y limpieza

PERSONALES

- Uso obligatorio de casco protector.
- Calzado con suela reforzada anticlavo.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad
- Cinturón o arnés de seguridad para trabajo en altura.
- Guantes de cuero.

2.2.6 Desencofrados

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Caídas de personas al vacío.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Caída de materiales al vacío.
- Cortes en las manos.
- Pinchazos en pies por pisadas sobre objetos punzantes.
- Electrocuciiones por contacto directo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

- El desencofrado se realizará siempre por zonas perfectamente establecidas y delimitadas.
- No se procederá al desencofrado de la zona siguiente, sin antes haber recogido y ordenado los materiales de la zona anterior.
- El desencofrado se realizará siempre desde el lado ya desencofrado, de forma que no se puedan desprender maderas sobre el operario.
- Para el desencofrado se usarán las herramientas adecuadas, barras de uñas, y no se improvisarán herramientas formadas por puntales u otros.
- Será necesario un perfecto orden y limpieza de los materiales recuperados.
- Se extraerán los clavos y puntas existentes de madera usada, o se remacharán si ésta no se va a recuperar, La madera limpia será clasificada y apilada inmediatamente. Los clavos y puntas arrancados se barrerán dejando la zona limpia.
- Todos los materiales recuperados del desencofrado, (puntales, sopandas, madera, etc.) serán correctamente apilados, preferiblemente usando recipientes tipo jaula, no sobrecargando con los paquetes el forjado.

PROTECCIONES PERSONALES

COLECTIVAS

- Cubrición de huecos
- Orden y limpieza

PERSONALES

- Uso obligatorio de casco protector.
- Calzado con suela reforzada anticlavo.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad
- Cinturón o arnés de seguridad para trabajo en altura.
- Guantes de cuero.

2.2.7 Hormigonado

RIESGOS MÁS FRECUENTES

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel
- Dermatitis por contacto con el hormigón.
- Salpicaduras en los ojos.
- Atrapamientos por o entre objetos
- Atropello por maquinaria
- Ruido ambiental
- Contactos eléctricos

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

- Las maniobras de aproximación de vehículos al borde de las zanjas o pozos se harán con precaución y serán dirigidas por un auxiliar y colocando topes a las distancias adecuadas.
- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en lugares donde el conductor no pueda verlos.
- Antes del vertido del hormigón se revisará el estado de las entibaciones, encofrados, andamios, castilletes, pasarelas, etc.
- Las operaciones de vertido se realizarán sin retirar las protecciones colectivas. Si ello no es posible su reposición se efectuará nada más terminar el vertido.
- Se prohíbe cargar el cubo o cangilón por encima de la carga máxima admitida por la grúa, o de forma que el hormigón pueda rebosar por sus bordes.
- Las zonas que sean batidas por el cubo deberán acotarse para evitar pasarlo por encima de los trabajadores.
- La apertura del cubo se realizará accionando la palanca dispuesta para ello.
- Las maniobras de aproximación del cubo, si no es visible por el gruista, se dirigirá por medio de personal auxiliar mediante señales preestablecidas.
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
- Cuando se utilicen vibradores se mantendrán las medidas preventivas correspondientes.
- Los andamios y castilletes tendrán siempre la altura necesaria y estarán dotadas de amplias y seguras plataformas de trabajo.
- Para los trabajos nocturnos se dispondrá de iluminación artificial suficiente, que proporcione correcta visibilidad en todas las zonas de trabajo.

PROTECCIONES PERSONALES.

COLECTIVAS

- Tope final de recorrido para vehículos
- Protección de huecos
- Orden y limpieza
- Pasarelas de madera

INDIVIDUALES

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas antiproyecciones

2.3 Previsión de trabajos posteriores

Una vez terminados los trabajos en las obras descritas, se considera que no es necesario la instalación de medios para el correcto mantenimiento de la instalación.

3 PRESUPUESTO

En el presupuesto del proyecto se asigna una partida de MIL VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.025,59 €) como partida a justificar para medidas de seguridad y salud en la obra.

4 PLIEGO DE CONDICIONES

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas el siguiente listado no exhaustivo de las siguientes leyes y normativas:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio -rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 de junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE de 2 de diciembre).
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Transposición de la Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre).

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE de 22 de marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Orden de 9 de marzo de 1971 (BBOOE del 16 y 17 -rectificada en BOE de 6 de abril-), por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción.
- Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre -rectificada en BOE de 17 de octubre-), por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Zaragoza, octubre de 2022

La autora del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo.: Susana Villar San Pío

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Nº de Colegiada 16.358

DOCUMENTO Nº 2:

PLANOS


OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS
U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14




TÍTULO OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES EN RIBERAS DE ZARAGOZA 2021;
PARQUE DEL AGUA Y U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

PLANO

ZONAS DE ACTUACIÓN

AUTOR 
SUSANA VILLAR SAN PIO
INGENIERA DE CAMINOS, C.P.

ESCALA
1:10.000 

FECHA
OCTUBRE 2022

Nº DE PLANO
01
HOJAS
01 DE 02



TÍTULO OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES EN RIBERAS DE ZARAGOZA 2021;
PARQUE DEL AGUA Y U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14


PLANO

ZONAS DE ACTUACIÓN

AUTOR


SUSANA VILLAR SAN-PIO
INGENIERA DE CAMINOS, C.P.

ESCALA

1:10.000 

FECHA

OCTUBRE 2022

Nº DE PLANO

01

HOJAS

02 DE 02

DOCUMENTO Nº 3:

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES



INDICE

CAPITULO I: PARTE GENERAL

1	ESPECIFICACIONES GENERALES.	8
1.1	Aplicación.	8
1.2	Plazo de ejecución.	8
1.3	Normativa de carácter complementario.	8
2	OMISIONES.	9
3	NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.	9
4	PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO.	10
5	SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.	10
6	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS	10
7	SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.	10
8	MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA.	11
9	SEGURIDAD DEL PERSONAL.	11
10	ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.	11
11	SUBCONTRATACIÓN.	12
12	RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.	12
13	MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS.	13
14	OBRAS DEFECTUOSAS.	13
15	UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.	13
16	VARIACIONES DE OBRA.	14
17	RECEPCION DE LA OBRA.	14
18	PLAZO DE GARANTIA.	14
19	GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.	14
20	CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.	15
21	GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS.	16
22	LIBRO DE ÓRDENES.	16
23	DOMICILIO DEL CONTRATISTA.	16
24	OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.	16
25	CUADROS DE PRECIOS.	17
26	REVISION DE PRECIOS.	17
27	CLASIFICACION DE CONTRATISTAS.	17
28	TRABAJOS ESPECÍFICOS.	17
29	PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.	17
30	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES.	22

30.1	Demoliciones.....	22
31	EXCAVACIONES.....	23
31.1	Escarificado de firmes o terrenos existentes.....	23
31.2	Excavacion en zanjas y emplazamientos.	23
31.3	Excavación en la explanación.....	24
31.4	Vallado de zanjas.	25
31.5	Saneamiento del terreno.	25
32	TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES	25
32.1	Terraplenes.	25
32.2	Rellenos de zanjas y emplazamientos.....	27
32.3	Subbase granular	27
32.4	Base de zahorra artificial.....	28
32.5	Arena	30
33	HORMIGÓN.....	30
33.1	Hormigones.....	30
33.2	Morteros de cemento.	33
33.3	Mortero de relleno de baja resistencia.....	34
33.4	Adaptaciones.	34
34	BORDILLOS, BANDAS, CACES Y SUMIDEROS.....	35
34.1	Bordillos de hormigón prefabricado.	35
34.2	Bandas de hormigón.	36
34.3	Canalillos o caces.	36
34.4	Sumideros.	36
35	ELEMENTOS METÁLICOS	37
35.1	Aceros en armaduras.	37
35.2	Tapas de registro y trampillones.....	38
36	RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	39
36.1	Tuberías y piezas de fundición dúctil.....	39
36.2	Tuberías de polietileno.	45
36.3	Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua.	49
36.4	Arquetas.....	51
36.4.1	Arquetas de hormigón.....	51
36.4.2	Arquetas de polipropileno.....	52
36.5	Válvulas o llaves.	52
36.6	Carretes de desmontaje.....	55
36.7	Tomas de agua.	56
36.7.1	Bridas de Toma Monobloque o Tipo A.....	56

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS
U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

36.7.2	Bridas de Toma Tipo B.	56
36.7.3	Grifos de Toma.	57
36.8	Desagües, hidrantes, ventosas y bocas de riego.	57
36.8.1	Desagües.	57
36.8.2	Hidrantes.	58
36.8.3	Ventosas.	58
36.8.4	Bocas de Riego.	58
36.9	Conexiones y desconexiones.	59
37	RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTOS.	59
37.1	Ejecucion de las obras.	59
37.1.1	Apertura de hoyos.	59
37.1.2	Ejecución de la plantación.	60
37.2	Condiciones técnicas para plantación y siembras.	60
37.2.1	Condiciones generales.	60
37.2.2	Modificación de suelos.	61
37.3	Plantas.	63
37.3.1	Definiciones.	63
37.3.2	Procedencia.	64
37.3.3	Condiciones generales.	64
37.3.4	Condiciones específicas.	65
37.4	Plantaciones.	65
37.4.1	Precauciones previas a la plantación.	65
37.4.2	Plantación.	66
37.4.3	Operaciones posteriores a la plantación.	69
37.5	Red de riego.	69
37.5.1	Riego de zonas ajardinadas.	69
37.5.2	Riego por goteo en alcorques.	69
38	SEÑALIZACIÓN.	70
38.1	Señalización horizontal.	70
38.2	Señalización vertical.	71
38.3	Vallado de zanjas.	72



CAPITULO I

PARTE GENERAL



1 ESPECIFICACIONES GENERALES.

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas.

1.1 Aplicación.

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES A CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES DEL RIO EBRO EN LAS MARGENES Y RIBERAS URBANAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (10 al 17 DICIEMBRE DE 2021). PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14.

1.2 Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución será de catorce semanas.

Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso.

1.3 Normativa de carácter complementario.

Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes:

- A.- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), (Real Decreto 1247/2008).
- B.- Instrucción para la recepción de cementos RC-16 (R.D. 256/2016)
- C.- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- D.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio.
- E.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974.
- F.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986.
- G.- Norma UNE-EN-1456-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
- H.- Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
- I.- Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
- J.- Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión, de septiembre de 1995.
- K.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y la Orden FOM/3818/2007, de 10 de septiembre.
- L.- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
- M.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras, PG-4.
- N.- Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988).
- O.- Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990).
- P.- Norma UNE EN-1916. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
- Q.- Las siguientes Normas UNE relativas a prefabricados de cemento utilizados en pavimentación:

- a. UNE 127020 Ex Baldosas de terrazo. Uso interior
- b. UNE 127021 Ex Baldosas de terrazo. Uso exterior
- c. UNE 127022 Ex Baldosas de hormigón.
- d. UNE 127023 Ex Losetas de hormigón.
- e. UNE 127024 Ex Baldosas aglomeradas de cemento.
- f. UNE 127025 Ex Bordillos prefabricados de hormigón.

- R.- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- S.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- T.- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.
- U.- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- V.- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón
- W.- Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.

2 OMISIONES.

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas.

3 NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Técnicos contratados a tal fin por la propiedad, y comprende la inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de los trabajos. El Contratista se someterá a ellos para aclarar cualquier duda en la interpretación de estas condiciones.

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material.

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado:

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc.
- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc.
- Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado.
- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc.

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos.

4 PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO

El Contratista queda obligado a dar comienzo a las obras dentro del plazo de quince (15) días a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva y previamente a dicho comienzo deberá presentar para su aprobación, una propuesta de Plan de Obra.

Queda señalado especialmente que el Plan de Obra definitivo debe tener como base el trabajo durante las horas de noche, si fuera necesario, para lo cual la Contrata debe disponer del equipo de alumbrado correspondiente con absoluta autonomía e independencia del general de la Población.

Coincidiendo con la iniciación de las obras, se redactará la correspondiente Acta de Replanteo donde se señalarán las prescripciones o circunstancias que sean de una especial incidencia en el desarrollo de las obras.

5 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra.

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público.

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (ENAGAS, Redexis, Endesa, Distribuidora de Gas de Zaragoza, Compañía Telefónica, etc.), como actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada.

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares correspondientes.

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes.

6 TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Durante la ejecución de las obras, el contratista permitirá y facilitará el libre trabajo en las mismas del servicio municipal de arqueología, de modo que se pueda conservar el patrimonio cultural de la ciudad.

7 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra.

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales.

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.

8 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA.

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables.

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar.

9 SEGURIDAD DEL PERSONAL.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes.

10 ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda se incluirá un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente.

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación.

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación.

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación previo informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista.

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto.

Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del citado Coordinador de Seguridad y Salud.

Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar en él los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan, así como todas las incidencias que ocurran. Efectuada una anotación el Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza. Igualmente notificará las anotaciones al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto.

11 SUBCONTRATACIÓN.

La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo reglamentario.

En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3. de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación.

12 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente.

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados.

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras.

13 MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS.

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras.

Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria.

Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se realizará por una empresa especializada la inspección visual por televisión de aquél. Dicha empresa aportará un informe, a la vista del cual la Inspección Facultativa ordenará subsanar las deficiencias observadas.

Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en todos los casos de cuenta del Contratista.

Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, se aplicarán los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera.

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de control.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía.

14 OBRAS DEFECTUOSAS.

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de que se observarán defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a cargo del Contratista.

15 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios número UNO.

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran en el Cuadro de Precios número UNO y ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Inspección Facultativa de las obras.

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Inspección Facultativa de las obras.

16 VARIACIONES DE OBRA.

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno.

17 RECEPCION DE LA OBRA.

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización de las obras.

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado por la Propiedad contratante representante de ésta y la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo de garantía.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección Facultativa.

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su cargo.

18 PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantía de cada obra será de dos años, o el que determine la Normativa Municipal, años a contar desde la fecha de recepción, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las obras.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Inspección Facultativa de la obra o los técnicos municipales, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción.

19 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes conceptos:

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y confección del Acta de Comprobación de Replanteo.

B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras.

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras durante las obras.

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales.

G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos.

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario apear, conservar o modificar.

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales.

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.

K) Limpieza general de la obra.

L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos.

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados.

N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos.

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía.

P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados.

20 CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su comprobación por la Inspección Facultativa.

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y

demás derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas con anterioridad.

El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la importancia que éstos puedan representar. El tamaño recomendable será, como mínimo, de dieciocho por veinticuatro (18 x 24) centímetros, siendo todas ellas en color.

21 GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS.

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan.

En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor, según el Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, administración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. correspondiente.

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los mismos.

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose, por tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata.

Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios.

La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar.

22 LIBRO DE ÓRDENES.

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa y del Coordinador de Seguridad y Salud, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Inspección y del representante de la Contrata.

23 DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo en la Ciudad de Zaragoza, donde se reciban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas.

24 OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

25 CUADROS DE PRECIOS.

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio correspondiente.

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras.

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del Contratista señalados en otros artículos.

26 REVISION DE PRECIOS.

La revisión de precios se aplicará para obras cuyo plazo de ejecución sea superior a un (1) año, según el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.

En la obra objeto del presente Pliego, no es de aplicación Revisión de Precios.

27 CLASIFICACION DE CONTRATISTAS.

Con carácter general, para contratar con la Administración Pública la ejecución de una obra de presupuesto superior a trescientos cincuenta mil euros (500.000,00 €), será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación acordada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en este sentido en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas.

En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas del contrato.

28 TRABAJOS ESPECÍFICOS.

Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspección Facultativa, se debe tener como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para ello, el Contratista deberá disponer del equipo de alumbrado, autónomo e independiente, cuidando al máximo las medidas de seguridad.

29 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como Capítulo independiente.

El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el citado Real Decreto:

- a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
- b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
- c) Un presupuesto.

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se

vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas.

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS
U-3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

CAPITULO II

UNIDADES DE OBRA

30 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

30.1 Demoliciones.

Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra requieran y que, en todo caso, se fije por la Inspección de la obra.

A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras de fábrica:

Demolición con excavadora mecánica. Se considera que existe demolición con excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedimiento de trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea superior a treinta (30) centímetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del terreno o bajo el mismo.

Demolición con martillo hidráulico. Se considera que existe demolición con martillo hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplee este procedimiento de trabajo con la autorización de la Inspección de la obra.

Demolición con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sólo se realizará previa autorización de la Inspección de la obra.

Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin armar. Se considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con cuantías inferiores a veinte kilogramos de acero por metro cúbico de obra de fábrica (20 kg/m³). Se aplicará este precio cuando la demolición se efectúe con excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.).

Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de acera de cualquier tipo, se entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica complementarias.

Medición y abono.

Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones realizadas justificadamente.

Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a treinta centímetros (30 cm.) (para firmes rígidos o firmes flexibles) o a cincuenta centímetros (50 cm.) (para firmes mixtos), los excesos sobre esta dimensión se abonarán aparte, aplicándoseles un precio proporcional a su espesor, obtenido a partir del correspondiente a la parte superior. No se aplicará tal criterio para elementos localizados, tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica.

El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén municipal de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones complementarias.

No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez centímetros (10 cm.), que se entenderán incluidas en la excavación correspondiente.

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m³) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra, se considerará incluida en el coste de la excavación.

El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba recuperarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma adecuada en el lugar que indique la Inspección Facultativa. En tal caso, se medirá y abonará por metros lineales, no contándose su superficie en lo que se abone como demolido.

El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una demolición de mayor amplitud.

31 EXCAVACIONES

31.1 Escarificado de firmes o terrenos existentes.

Se entiende por escarificado, la disgregación con medios mecánicos adecuados de terrenos o firmes existentes con posterior regularización y compactación de la superficie resultante y retirada de productos sobrantes a vertedero, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. La profundidad del escarificado se fijará por la Inspección Facultativa y, en todo caso, oscilará entre quince centímetros (15 cm.) y treinta centímetros (30 cm.).

Medición y abono.

Esta unidad, sólo será objeto de abono independiente cuando figure de forma expresa e independiente tal aplicación en el presupuesto del Proyecto. No será objeto de abono, cuando su realización sea requerida por la inadecuada o defectuosa terminación de otras unidades como compactaciones o excavaciones, en cuyo caso, será su ejecución de la exclusiva cuenta del Contratista.

31.2 Excavación en zanjas y emplazamientos.

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, mallacán o similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodamientos o bien los agotamientos, si se precisasen. Esta unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el refino y compactación de las superficies resultantes hasta el noventa por ciento (95 %) de la densidad del Proctor Modificado, y el transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos.

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m³.) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección Facultativa.

No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la colocación de las tuberías.

Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos laterales.

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras.

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios complementarios necesarios. Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenderse en todo momento, a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la

Construcción. En particular, se realizarán los acopios a suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos y accidentes.

Medición y abono.

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos auxiliares descritos.

Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas las excavaciones en zanjas o emplazamientos. Únicamente, se aplicarán otros precios cuando expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto. El precio de excavación con medios mecánicos y manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido una intervención manual en el arranque y extracción del terreno en una cuantía superior al veinte por ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo localizado. La ayuda directa de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o total terminación de los distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios mecánicos y manuales si no se da la proporción indicada anteriormente, a juicio de la Inspección Facultativa.

El precio de excavación en mina o bataches únicamente se aplicará para minas superiores a un metro (1 m.) de longitud; la ejecución de minas en longitudes menores, por ejemplo en paso bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en zanja o emplazamiento.

El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene ejecutar la Inspección Facultativa, independientemente de su cuantía o volumen.

Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos a carencia o deficiencia de entibación, y a los excesos de anchuras con relación a las proyectadas.

31.3 Excavación en la explanación.

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad comprendida entre la rasante del terreno natural y la subrasante obtenida disminuyendo los perfiles o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme. Igualmente se refiere a la excavación de terreno existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique por la Inspección de la obra. Comprende esta unidad asimismo, el despeje y desbroce superficial, la nivelación reperfilado y compactación de la superficie resultante hasta el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, así como el escarificado del terreno en una profundidad de quince centímetros (15 cm.) en los casos que juzgue necesarios la Inspección Facultativa.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado.

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m³.) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra.

Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos.

Medición y abono.

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye todas las operaciones descritas.

31.4 Vallado de zanjas.

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas.

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas.

Medición y abono.

Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa, estando incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar.

El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la requiera, siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones adecuadas en todo momento.

A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas de plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considerarán como elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de acuerdo con el Artículo 7 del Capítulo 1º de este Pliego de Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario.

31.5 Saneamiento del terreno.

Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la subrasante del firme, hasta la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Inspección Facultativa y su posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante.

El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien con material procedente de préstamos cuando así lo ordene la Inspección Facultativa de la obra. Estos materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte centímetros (20 cm.) hasta alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) o el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, de forma similar a los terraplenes y de acuerdo con su situación.

Medición y abono.

Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios que para " m³ de Excavación en la Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el correspondiente Cuadro de Precios. Todo aquel saneamiento que se ejecute por el Contratista sin haberlo ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se considerará justificado y, por lo tanto, no será objeto de abono.

32 TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES

32.1 Terraplenes.

Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se describen en este artículo sobre la explanación o superficie originada para el saneamiento del terreno y comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por tongadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.); una vez compactadas, refino, reperfilado y formación de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán utilizar suelos seleccionados. En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán utilizar suelos tolerables,

adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados.

Suelos seleccionados.

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.).
- C.B.R. mayor de diez (>10). No presentará hinchamiento en el ensayo.
- Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % ($< 0,2$ %).
- Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % ($< 0,2$ %), según NLT 114.
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (≤ 15 %), o en caso contrario todas y cada una de las condiciones siguientes:
 - Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %.
 - Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %.
 - Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %.
- Límite líquido inferior a treinta ($LL < 30$), según UNE 103103.
- Índice de plasticidad inferior a diez ($IP < 10$), según UNE 103103 y UNE 103104.

Suelos adecuados.

Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.).
- C.B.R. mayor de cinco (>5). Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 2 %).
- Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso.
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (< 35 %) en peso.
- Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %).
- Límite líquido inferior a cuarenta ($LL < 40$). Si $LL > 30$, $IP > 4$.
- Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % ($< 0,2$ %), según NLT 114.

Suelos tolerables.

Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204.
- Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115.
- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 114.
- Límite líquido inferior a sesenta y cinco ($LL < 65$), según UNE 103103.
- Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del valor que resulta de restar 20 al límite líquido ($IP > 0,73 \times (LL - 20)$).
- Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos décimas megapascal (0,2 Mpa).
- Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra remodelada según el ensayo Proctor Normal UNE 103500.

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades:

- En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la del Proctor Modificado.
- En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la del Proctor Modificado.

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2o C).

La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m.), estática según NLT 334 aplicando tanto paralela como normalmente al eje del viario. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto.

Medición y abono.

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y después de realizar el terraplenado, abonándose al precio que para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación por tongadas, escarificado, refino y formación de pendientes.

Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, como la selección de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la compra de materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta terminación de la unidad.

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva cuenta del Contratista.

32.2 Rellenos de zanjas y emplazamientos.

Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el terraplén, es decir:

- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la explanación.
- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del relleno.

En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) sobre la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos centímetros (2 cm.). Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M.

Cuando así venga reflejado en el Proyecto, el relleno de zanjas y emplazamientos se realizará a base de mortero de baja resistencia, en cuyo caso se deberá cumplir lo especificado en el artículo MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA.

Medición y abono.

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos no justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de Precios número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total terminación de la unidad.

32.3 Subbase granular

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcillas, margas u otras materias extrañas, teniendo que cumplir las siguientes condiciones:

- La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites correspondientes a los husos S-1 o S-2 del siguiente cuadro:

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RÍO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

U.N.E (mm.)	CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)	
	S-1	S-2
50	100	100
25	*	75-95
10	30-65	40-75
5	25-55	30-60
2	15-40	20-45
0,4	8-20	15-30
0,08	2-8	5-15

- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y compactada.
- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta (50).
- C.B.R. mayor de veinte (20).
- El material será no plástico.
- El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30).
- La compactación exigida para la subbase granular será de noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y se realizará por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor no superior a veinte centímetros (20 cm.), después de compactadas.

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados (2º C). La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto.

Medición y abono.

Esta unidad, se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de subbase granular figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye el material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación.

32.4 Base de zahorra artificial.

Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o grava natural y deberán tener el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá además las siguientes prescripciones:

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso.
- La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente:

TAMICES U.N.E. (mm.)	CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)		
	ZA-25	ZA-20	ZAD-20
40	100	*	*
25	75 - 100	100	100
20	65 - 90	75 - 100	65 - 100
8	40 - 63	45 - 73	30 - 58
4	26 - 45	31 - 54	14 - 37
2	15 - 32	20 - 40	0 - 15
0,5	7 - 21	9 - 24	0 - 6
0,25	4 - 16	5 - 18	0 - 4
0,063	0 - 9	0 - 9	0 - 2

- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO_3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil ($< 0,5 \%$) donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento ($< 1 \%$) en los demás casos.
- El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad ($1/2$) del espesor de la tongada extendida y compactada.
- El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco (< 35).
- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
- El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (< 2).
- El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35).
- El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta y cinco por ciento (75%).
- El material será “no plástico” (UNE 103104).
- El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35).

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse la mezcla "in situ".

La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la compactación. Seguidamente se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de firme; cuando se emplee como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa y ocho por ciento (98%).

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2°C).

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto.

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de obra se ajustará a lo indicado en el apartado “Zahorras” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

Medición y abono.

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular figura en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y demás operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y de terminación.

32.5 Arena

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones:

- El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70).
- El Índice de Plasticidad será inferior a cinco ($IP < 5$).
- Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %).
- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total.
- El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO_3 sobre el peso del árido seco, no excederá del cero ocho por ciento (0,8 %).
- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento (5 %) del total.

Medición y abono

Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO.

33 HORMIGÓN

33.1 Hormigones.

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Tipos y Características.

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro:

TIPO	TAMAÑO MÁX. DEL ÁRIDO	RESIST. CARACT. COMP. (28 d.)
	(mm)	(N/mm^2)
Armado:		
HA-35	22	35
HA-30	22	30
HA-25	22	25
En masa estructural:		
HM-30	22	30
HM-25	22	25
HM-20	22	20
En masa no estructural:		
HM-15	40-22	15
HM-12,5	40	12,5
HM-6	40	6

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50.

El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigón.

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RÍO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente:

CLASE	I	Ila	Ilb	Qa	Qb	Qc	E
A/C para HA	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,45	0,50
A/C para HM	0,65	--	--	0,50	0,50	0,45	0,50

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente:

CLASE	I	Ila	Ilb	Qa	Qb	Qc	E
CEMENTO (Kg/m ³) para HA	250	275	300	325	350	350	300
CEMENTO (Kg/m ³) para HM	200	--	--	275	300	325	275

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (400 kg/m³). En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (375 kg/m³).

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes:

CLASE	I	Ila	Ilb	Qa	Qb	Qc	E
RESISTENCIA (N/mm ²) para HA	25	25	30	30	30	35	30
RESISTENCIA (N/mm ²) para HM	20	--	--	30	30	35	30

Utilización y Puesta en Obra.

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la siguiente relación:

- a) Hormigón con una resistencia de 35 N/mm²:
 - Pozos de saneamiento prefabricados.
 - Elementos prefabricados.
- b) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm²:
 - Losas de aparcamiento.
 - Rigolas.
- c) Hormigón con una resistencia de 25 N/mm²:
 - Arquetas de abastecimiento.
 - Pozos de registro armados "in situ".
- d) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm²:
 - Pozos de registro sin armar "in situ".
- e) Hormigón con una resistencia de 15 N/mm²:
 - Aceras de hormigón.
 - Soleras reforzadas de aceras.
 - Arquetas de tomas de agua.

- Sumideros.
- Rellenos en muretes de bloques.
- Cimentación de cerramientos.
- Macizos de contrarresto.
- Rellenos reforzados.

f) Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm²:

- Soleras de aceras.
- Asiento de tuberías.
- Rellenos.
- Envuelta de conductos.
- Capa de limpieza.

g) Hormigón con una resistencia de 6 N/mm²:

- Sustitución de terrenos degradados.
- Trasdados.

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia al desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m.), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm.).

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica a flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 N/mm²).

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO₄ de las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido en SO₄ sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %). El cemento a emplear será I-42,5 R/SR (UNE-80303-1:2001).

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una tolerancia de ± 1 .

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) e incluso fluida (asiento 10-15 centímetros).

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una hora y media (1 1/2 h).

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Inspección Facultativa.

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, será el siguiente:

CLASE	I	Ila	IIb	Qa	Qb	Qc
RECUBRIMIENTO (mm)	30	35	40	50	50	50

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. La duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m.). Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta grados centígrados (40 °C) y siempre

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 °C).

Juntas y Terminación.

En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a seis metros (6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástico bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista.

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar.

Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que disponga la Inspección de la obra.

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE. Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra.

Control de Calidad.

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos.

	MATERIALES	CONTROL	ENSAYOS	COEF.SEGUR.
HORMIGÓN	HA-30 HA-25 HM-30 HM-20	Reducido	Consistencia Resistencia	$\gamma_c = 1,50$
EJECUCIÓN		Reducido		$\gamma_g = 1,60$ $\gamma_g^* = 1,80$ $\gamma_q = 1,80$

Medición y Abono.

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el hormigón, transporte, colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debido a sobreexcavaciones propias del método de ejecución o no justificados a juicio de la Inspección de la obra.

33.2 Morteros de cemento.

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla:

TIPO	DOSIFICACION CEMENTO
	(Kg/m3)

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

M-250	250 a 300
M-300	300 a 350
M-350	350 a 400
M-400	400 a 450
M-450	450 a 500
M-600	600 a 650

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. El tamaño máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros.

Medición y Abono.

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las distintas unidades de obra en las que se utilice, a excepción de los casos en que se emplea mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, en cuyo caso se deberá cumplir lo especificado en el Artículo D.6. de este Pliego.

33.3 Mortero de relleno de baja resistencia.

Se define el mortero de relleno de baja resistencia a la masa constituida por cemento, agua, arena y plastificante aplicada en rellenos no estructurales.

Cumplirá las siguientes especificaciones:

- Resistencia a compresión baja, comprendida entre cinco a veinte kilogramos por centímetro cuadrado (5 a 20 kg/cm²).
- Consistencia fluida, comprendida entre 18 y 22 cm. de asiento en el Cono de Abrams.

A modo orientativo, la dosificación tipo a emplear será:

- Cemento 150 kg/m³
- Arena 1.700 kg/m³
- Agua 200 kg/m³
- Plastificante según características.

El resto de características serán idénticas a las de morteros y hormigones, en cuanto a los materiales constitutivos, a la fabricación y a la puesta en obra, teniendo en cuenta que no se necesita vibrado ni compactación.

Medición y Abono.

Se medirá lo que realmente se haya empleado, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios.

33.4 Adaptaciones.



La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del pavimento, requerirá su levantamiento y nueva colocación, utilizando los medios adecuados y recreciendo la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure la total estabilidad de la nueva disposición. Se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios y sólo será de aplicación para registros existentes con anterioridad a la iniciación de la obra. No será de aplicación para situaciones provisionales de tapas de registro colocadas durante la obra cuya adecuación a la situación definitiva será de exclusiva cuenta del Contratista.

34 BORDILLOS, BANDAS, CACES Y SUMIDEROS



34.1 Bordillos de hormigón prefabricado.

Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar serán:

- Bordillo prefabricado de 15 x 25 cm. de hormigón tipo HM-35, de doble capa de protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras, clase 2 según UNE-EN 1340.
- Bordillo prefabricado de 22 x 30 cm. de hormigón tipo HM-35, de doble capa de protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras, clase 2 según UNE-EN 1340.



- Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35, de doble capa de protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de firmes y andadores, clase 2 según UNE-EN 1340.5.



En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación. La capa superficial (doble capa) será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros (1,50 cm.).

Los bordillos se fabricarán con la superficie de sus extremos planos.

La resistencia a flexión media no será inferior a 5 N/mm² y ningún valor unitario será inferior a 4 N/mm², según norma UNE-EN 1340.

En todo lo no descrito en este artículo será de aplicación la norma UNE-EN 1340 y UNE 127340.

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5, con las características indicadas en los Planos. Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.) que deberán rellenarse con mortero de cemento M-300. Cada cinco metros (5 m.) se dejará una junta sin rellenar para que actúe como junta de dilatación.

34.2 Bandas de hormigón.

Las bandas de hormigón serán de tipo HM-30, ejecutadas "in situ"; tendrán las dimensiones indicadas en los planos y juntas selladas cada cinco metros (5 m.), coincidentes con las juntas del bordillo.

Las condiciones técnicas exigidas, serán las mismas que se indican en el apartado correspondiente a "Hormigones".

34.3 Canalillos o caces.

Los canalillos o caces serán prefabricados de hormigón tipo HM-35, de forma prismática de treinta por trece centímetros (30 x 13 cm.) de sección, con una huella en ángulo para conducción de agua de tres centímetros (3 cm.) de flecha. En su cara vista, deberán ir provistos de capa extrafuerte a base de mortero con una dosificación de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico (400 kg/m³). Responderá a la denominación especificada en la Norma UNE 127025, tipo DC-R4 – 30x13-R5 - UNE 127025.

Todos los caces irán asentados sobre un lecho de hormigón HM-12,5 de siete centímetros (7 cm.) de espesor mínimo y estarán debidamente rejuntados entre sí y con el resto del pavimento. Presentarán la misma pendiente longitudinal del pavimento en que estén integrados y penetrarán en el alcorque.

Medición y Abono.

Los canalillos o caces se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados, al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº UNO, que incluye la apertura y compactación de la caja, asiento de hormigón HM-12,5, colocación de las piezas así como el rejuntado, cortes, y resto de operaciones necesarias para la total terminación de la Unidad de Obra.

34.4 Sumideros.

La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en función de lo que se determine en el proyecto puede ser, de hormigón tipo HM-15 en masa o de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con hormigón HM-12,5. En ambos casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición nodular.

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de doscientos milímetros (200 mm.) de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de cuarenta y cinco centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección. La pendiente de la tubería no será inferior al tres por ciento (3 %).

Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que en cada caso, se diga en los artículos correspondientes y las dimensiones responderán al modelo municipal.

Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiéndola la misma ligeramente hacia la rejilla.

El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de reflejarse al exterior.

Medición y Abono.

Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios número UNO.

En el precio de la unidad están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones, agotamientos, encofrados o bien arqueta de polipropileno, hormigones, rejilla y marco y su colocación, rejuntados, retirada de productos sobrantes, etc.

Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se valoran en unidad de obra independiente y se medirán y abonarán por metros lineales realmente construidos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO. En dicho precio, están incluidos, además de las tuberías, las excavaciones, compactación, terraplén compactado, demoliciones, agotamientos, encofrados, hormigones, rejuntados, retirada de productos sobrantes, entibaciones, etc..

35 ELEMENTOS METÁLICOS

35.1 Aceros en armaduras.

Barras corrugadas.

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre soldable.

Irà marcado con señales indelebles de fábrica: informe UNE 36.811 "Barras corrugadas de acero para hormigón armado", informe UNE 35.812 "Alambres corrugados de acero para hormigón armado".

Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de homologación de adherencia.

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas:

DESIGNACIÓN DEL ACERO	LÍMITE ELÁSTICO f_y (N/mm ²)	CARGA UNITARIA DE ROTURA f_s (N/mm ²)	ALARGAMIENTO EN ROTURA (%)	RELACIÓN (f_s / f_y)
B - 400 S	400	440	14	1,05
B - 500 S	500	550	12	1,05

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36068.

Mallas electrosoldadas.

Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior o por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de homologación de adherencia. Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla.

Las características mecánicas mínimas de los alambres serán:

DESIGNACIÓN DE LOS ALAMBRES	LÍMITE ELÁSTICO f_y (N/mm ²)	CARGA UNITARIA DE ROTURA f_s (N/mm ²)	ALARGAMIENTO EN ROTURA (%)
B-500 T	500	550	8

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36092.

Medición y Abono.

Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se indica en el Cuadro de Precios número 1.

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra.

35.2 Tapas de registro y trampillones.

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus correspondientes marcos, cumplirán la Norma EN-124, siendo de clase D-400, aquellas tapas de 60 centímetros de diámetro (\varnothing 60 cm.), junto con sus marcos, y de clase C-250 en el resto de los casos.

La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en forma troncocónica de 15 milímetros de diámetro (\varnothing 15 mm.) salida 3º.

Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie exterior un dibujo de cuatro milímetros (4 mm.) de elevación, en la que figurará, en el caso de las tapas, el Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así como el dibujo de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, que figuran en el actual proyecto. Se exceptúa la tapa correspondiente a las tomas de agua, que deben cumplir todo lo anterior salvo la inscripción del Logotipo Municipal.

Asimismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte inferior:

- EN-124. Clase.
- Peso.
- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique.
- Material.

Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio homologado:

- Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y microtextura.
- Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza Brinell.
- Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia.
- Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la que pertenecen.
- Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma, clase, dimensiones, peso y características al presente Pliego y Modelo Municipal correspondiente.

En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus correspondientes válvulas, así como de ventosas, desagües y pozos de registro se colocan tapas circulares de sesenta centímetros de diámetro (\varnothing 60 cm.), siendo el marco circular si el pavimento es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento es adoquín o se trata de una acera. Además de la tapa se colocará un trampillón sobre cada una de las válvulas para acceder a ella directamente desde el exterior.

Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) deberán ser mecanizadas en las zonas de contrato y permitirán un asiento perfecto de la tapa sobre el marco en cualquier posición.

En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será rectangular de cincuenta y ocho con cuatro por cuarenta y seis con seis centímetros cuadrados (58,4 x 46,6 cm²).

En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones semaforicas o de servicios privados, las tapas junto con sus correspondientes marcos serán cuadradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado.

En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de características similares las del resto de la tapa.

Clases y peso mínimo exigibles:

TIPO DE TAPA	CLASE	PESO MINIMO TAPA (kg)	MARCO	PESO MINIMO MARCO (kg)
Circular Ø 60 cm.	D-400	58	Circular	42
Cuadrada 60 x 60 cm.	C-250	36,8	Cuadrado	11,2
Cuadrada 40 x 40 cm.	C-250	13,6	Cuadrado	6,4
Rectangular 58,4 x 46,6 cm.	C-250		Rectangular	

Medición y abono.

Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente.

36 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

36.1 Tuberías y piezas de fundición dúctil.

Son las fabricadas con una aleación de hierro y carbono, presentándose este último elemento en forma de partículas esferoidales de grafito en cantidad suficiente para que esta fundición responda a las características mecánicas precisadas en este mismo artículo.

Las tuberías y piezas especiales de fundición de grafito esferoidal o dúctil para el transporte de agua a presión deberán cumplir en todo lo no especificado en este pliego, con lo especificado en la norma UNE-EN545 vigente.

La fractura del material presentará grano fino, de color gris claro, homogéneo, regular y compacto.

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen la resistencia del material, pudiendo trabajarse a la lima y al buril y siendo susceptible de ser cortada, taladrada y mecanizada.

Cumplirá las siguientes condiciones:

- Resistencia mínima a tracción de cuarenta y dos kilogramos por milímetro cuadrado (420 N/mm².)
- Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de diámetro igual o inferior a mil milímetros (1.000 mm.); del siete por ciento (7 %) en tubos de diámetro superior a mil milímetros (1.000 mm.) y del cinco por ciento (5 %) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales).
- Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas centrifugadas (tubos) y de doscientos cincuenta (250) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales).
- Límite elástico mínimo de treinta kilogramos por milímetro cuadrado (300 N/mm²).

Todos los tubos serán de la clase K=9 y serán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de alto horno, aplicada por centrifugación del tubo, o por un recubrimiento de poliuretano.

Espesor de los tubos de enchufe y caña

Los tubos de fundición corresponderán con las dimensiones que se reflejan en el cuadro adjunto:

Dimensiones de los tubos de fundición			
Diámetro Nominal DN (mm)	Diámetro Exterior DE	EN 545: 2010	EN 545: 2006 K9

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RÍO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

	Espesor Nominal (mm)	Desviaciones límite	Clase de presión	Espesor mínimo de pared (mm)	Espesor Nominal (mm)	Tolerancia (mm)
100	118	+1/2,8	100	4,7	6,0	-1,3
125	144	+1/-2,8	100	5,0	6,0	-1,3
150	170	+1/-2,9	100	5,9	6,0	-1,3
200	222	+1/-3,0	64	5,0	6,3	-1,5
250	274	+1/-3,1	64	6,1	6,8	-1,6
300	326	+1/-3,3	50	5,7	7,2	-1,6
350	378	+1/-3,4	50	6,0	7,7	-1,7
400	429	+1/-3,5	50	7,5	8,1	-1,7
500	532	+1/-3,8	40	7,5	9,0	-1,8
600	635	+1/-4,0	40	8,9	9,9	-1,9
700	738	+1/-4,3	30	7,8	10,8	-2,0
800	842	+1/-4,5	30	8,9	11,7	-2,1
900	945	+1/-4,8	30	10,0	12,6	-2,2
1000	1048	+1/-5,0	30	11,1	13,5	-2,3
1200	1255	+1/-5,8	30	13,3	15,3	-2,5
1400	1462	+1/-6,6	25	12,9	17,1	-2,7
1500	1565	+1/-7,0	25	13,9	18,0	-2,8
1600	1668	+1/-7,4	25	14,8	18,9	-2,9
1800	1875	+1/-8,2	25	16,6	20,7	-3,1

Racores, accesorios y tuberías bridadas

Los racores, accesorios y tuberías bridadas tendrán los espesores especificados en la Norma UNE-EN-545 vigente.

Las piezas especiales y los tubos serán del mismo fabricante, de modo que el sistema sea único.

Revestimiento interior y exterior de tubos para terrenos no agresivos

Para terrenos no agresivos y sin corrientes vagabundas los tubos estarán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de alto horno resistente a sulfatos, en conformidad con las características físico químicas indicadas en el Anexo E de la Norma EN-545, aplicada por centrifugación del tubo por una turbina centrífuga, o por un recubrimiento de poliuretano según la Norma EN-15655.

El fabricante deberá indicar la nomenclatura del cemento interior que utiliza para revestir una tubería de fundición siendo éste conforme con la normativa vigente, y está obligado a informar de cualquier cambio del tipo de cemento.

Exteriormente se admiten tres tipos de revestimientos; el estandar formado por zinc más bitumen, y también cualquiera de los especificados en este Pliego para terrenos agresivos o con corrientes vagabundas, como zinc-aluminio más epoxi y poliuretano.

El revestimiento estandar tendrá dos capas, una primera de zinc metálico realizada por electrodeposición de hilo de zinc de 99,99 % de pureza como mínimo y una cantidad depositada como mínimo de doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m²). La segunda capa será de pintura bituminosa, realizada por pulverización. La cantidad depositada de pintura será tal que la capa resultante tenga un espesor medio no inferior a setenta micras (70 µ m) y el espesor mínimo local no debe ser inferior a cincuenta micras (50 µ m). Estos tubos presentarán un acabado de color azul.

Revestimiento interior y exterior de tubos para terrenos agresivos

Se consideran suelos agresivos a efectos de selección del revestimiento exterior los suelos de baja resistividad (< 1500 Ωcm), suelos con PH inferior a 6 ($\text{PH}<6$) y suelos mezclados, es decir, que contengan dos o más materiales de suelos.

El revestimiento interior será el descrito para terrenos no agresivos.

Exteriormente se admiten dos tipos de revestimientos; el formado por zinc-aluminio más epoxi y el de poliuretano.

El revestimiento formado por zinc-aluminio estará formado por dos capas, una primera de aleación zinc-aluminio con una cantidad depositada de como mínimo 400 g/m^2 y otra segunda capa de pintura epoxi electrodepositado. La cantidad depositada de pintura será tal que la capa resultante en ningún punto será inferior a cincuenta micras ($50 \mu\text{m}$). Estos tubos presentarán un acabado de color azul.

También es admisible que los tubos estén revestidos exteriormente con una capa de poliuretano con un espesor mínimo de $0,9 \text{ mm}$.

Revestimientos reforzados

Para suelos que contengan desechos, cenizas, escorias o estén contaminados por efluentes industriales y terrenos susceptibles de presentar eventuales corrientes vagabundas, los situados en la banda paralela a un tranvía o ferrocarril con unos límites de cinco metros (5 m) desde cada raíl exterior, así como los terrenos del entorno de las subestaciones de tranvía o ferrocarril en un círculo de aproximadamente 30 metros de radio, se deberá reforzar el revestimiento exterior con polietileno extruido, con poliuretano o con mortero de cemento reforzado con fibras.

Revestimientos para racores y accesorios

Todos racores y accesorios estarán revestidos interior y exteriormente en conformidad con la Norma EN-14901, con espesor medio mínimo de revestimiento de doscientas cincuenta micras ($250 \mu\text{m}$), de color azul, y con campo de aplicación para todo tipo de suelos en conformidad con el Anexo 1) apartado D 2.3 de la Norma EN-545 vigente.

Condiciones de transporte

Todos y cada uno de los tubos, sea cual sea su diámetro, serán transportados de fábrica a obra con sus dos extremos protegidos con tapones de plástico especiales para tal fin.

Está totalmente prohibido transportar tubos u otros materiales en el interior de otros tubos de mayor diámetro, en cualquiera de las fases de transporte entre su fabricación y su descarga en obra.

En caso de requerir largos viajes marítimos, los tubos y piezas de fundición dúctil deberán ser transportados en el interior de contenedores, quedando totalmente prohibido el transporte fuera de este sistema.

Condiciones del marcado

Todos y cada uno de los tubos, sea cual sea su diámetro deberán disponer de un marcado normativo y de un marcado de trazabilidad.

Todos y cada uno de los tubos y racores deben disponer de un marcado normativo fácilmente legible (por su tamaño, contraste y ubicación) y altamente duradero, y deberá llevar la siguiente información:

- El nombre o la marca del fabricante (marca en molde o estampada en frío).
- La identificación del año de fabricación (marca en molde o estampada en frío).
- La identificación como fundición dúctil (marca en molde o estampada en frío).
- El diámetro nominal (DN en mm) (marca en molde o estampada en frío).
- El PN de las bridas para componentes bridados (marca en molde o estampada en frío).
- La referencia a la norma UNE-EN 545 (marca en molde, estampada en frío o pintada).
- La clase de presión del tubo centrifugado (marca en molde, estampada en frío o pintada).
-

Además del marcado normativo, todos y cada uno de los tubos deben disponer de un marcado de trazabilidad, consistente en un código individual que permita, si es preciso, conocer los datos técnicos y metalográficos de la colada. Se deberá aportar la documentación de trazabilidad de al menos uno de cada 20 tubos.

Todos los accesorios deberán marcarse de forma legible y duradera y deberán llevar como mínimo la siguiente información:

- El nombre o la marca del fabricante.

- La identificación del año de fabricación.
- El diámetro nominal en milímetros (DN en mm).
- El PN de las bridas, para componentes bridados.
- La referencia de la Norma UNE-EN-545.
- La PFA para manguitos y abrazaderas de sujeción de tubos.

Todo ello marcado en molde o estampo en frío.

Aspecto superficial interior y reparaciones

Los tubos y piezas especiales deben estar exentos de defectos e imperfecciones superficiales.

La superficie del revestimiento de mortero de cemento debe ser lisa y uniforme. Se admiten marcas de paleta y protuberancias de granos de arena. No se admiten revestimientos de mortero que hayan sufrido un proceso de fresado posterior al fraguado (morteros lisos con un color oscuro).

Las grietas en el mortero de revestimiento interior se considerarán aceptables hasta una anchura de 0,2 mm.

No se admiten depresiones ni defectos localizados susceptibles de reducir el espesor por debajo del valor mínimo.

No se admiten tubos en los que sea preciso realizar reparaciones en la capa de mortero de cemento en una superficie superior a 10 cm²/tubo.

Las reparaciones en el revestimiento de mortero deben realizarse con productos que dispongan de certificado de conformidad para estar en contacto con agua potable según la normativa española o en su ausencia según la normativa de Francia, Alemania o Reino Unido.

En la zona dañada del revestimiento se deberá eliminar el mortero poco adherido dejando un contorno con bordes rectos. Posteriormente, se humectarán las superficies y se nivelará con el mortero de reparación el área dañada. No deberán entrar en servicio tubos reparados antes de que transcurran 24 horas.

En tubos con revestimiento interior de poliuretano, la adherencia del recubrimiento interior de poliuretano será superior a 25 kg/cm².

Aspecto superficial exterior y reparaciones

La superficie del revestimiento exterior de zinc o zinc-aluminio debe estar exenta de carencias o pérdidas de adherencia.

La superficie de acabado debe estar libre de defectos visibles como picaduras, burbujas, ampollas, arrugas, grietas o cavidades.

Los daños en los revestimientos exteriores en los que el área con levantamiento del cinc o cinc-aluminio o de la capa de acabado exceda de 5 mm de anchura, así como las zonas sin recubrir se deben reparar, salvo límite impuesto en este Pliego.

Las reparaciones exteriores se deben realizar mediante cinc metálico proyectado con una pintura rica en cinc (pureza mínima de 99,99 %), que contenga al menos el 90% de zinc en masa de película seca de pintura de 400 gr/m².

No se admiten tubos en los que sea preciso realizar reparaciones en el revestimiento exterior en una superficie superior a 10 cm²/tubo.

Condiciones en materia de potabilidad

Todos los materiales en contacto con agua potable de los tubos, piezas especiales y juntas (incluso de la grasa de montaje, y los morteros y pinturas de reparación especificados en el manual del fabricante de los tubos) deberán disponer de certificado de cumplimiento de la reglamentación nacional en materia de potabilidad, y en ausencia de ésta de la Francia, Alemania o Reino Unido.

Características geométricas de los tubos de fundición dúctil

Las principales características de las tuberías de fundición dúctil de enchufe y caña a emplear, serán las que se indican en el siguiente cuadro:

Características de las tuberías de fundición dúctil de enchufe y caña

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

Diámetro Nominal (mm)	EN 545: 2010	EN 545: 2006	Revest. interior espesor mortero (mm)	Desviación límite inferior mortero (mm)	Revest. interior espesor Poliuretano (mm)
	Espesor mínimo de fundición (mm)	Espesor Nominal (mm)	Tolerancia (mm)	Valor mínimo medio	Valor mínimo medio
100	4,7	6,0	- 1,3	4	-1,5
125	5,0	6,0	- 1,3	4	-1,5
150	5,9	6,0	- 1,3	4	-1,5
200	5,0	6,3	- 1,5	4	-1,5
250	6,1	6,8	- 1,6	4	-1,5
300	5,7	7,2	- 1,6	4	-1,5
350	6,0	7,7	- 1,7	5	-2,0
400	7,5	8,1	- 1,7	5	-2,0
500	7,5	9,0	- 1,8	5	-2,0
600	8,9	9,9	- 1,9	5	-2,0
700	7,8	10,8	- 2,0	6	-2,5
800	8,9	11,7	- 2,1	6	-2,5
900	10,0	12,6	- 2,2	6	-2,5
1000	11,1	13,5	- 2,3	6	-2,5
1200	13,3	15,3	- 2,5	6	-2,5
1400	12,9	17,1	- 2,7	9	-3,0
1500	13,9	18,0	- 2,8	9	-3,0
1600	14,8	18,9	- 2,9	9	-3,0
1800	16,6	20,7	- 3,1	9	-3,0

Características de las juntas

Las juntas entre piezas especiales y tuberías serán de enchufe y cordón con arandela de caucho comprimido y estarán reforzadas por medio de una contrabrida apretada mediante pernos que apoyen en una abrazadera externa al enchufe (unión tipo Junta Mecánica).

La junta a emplear entre tubos será junta automática o acerojada para situaciones específicas, y previa conformidad de la Dirección Técnica.

El material de la junta será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE EN-681-1, pudiendo ser de una única dureza o de dos durezas.

Se clasifica según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 80.

Los materiales deben estar libres de cualquier sustancia que pueda tener un efecto deletéreo sobre el fluido que transporta, sobre la vida de la junta, o sobre el tubo o el accesorio y no deben perjudicar la calidad de las aguas en las condiciones de uso.

El fabricante debe establecer y mantener un sistema de control de calidad documentado eficaz que comprenda un sistema de control de calidad interno y una evaluación por terceras partes, con el fin de obtener la conformidad con las normas de producto. Siguiendo un sistema de calidad conforme a la Norma EN ISO 9002, Normas EN 45011 y EN 45012, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 681-1.

Deberán estar debidamente marcadas y etiquetadas: La información para la designación de la junta será:

- Descripción
- Norma Europea Nº : Norma UNE 681-1
- Tamaño nominal

- Tipo de aplicación: WA.- Suministro de agua potable fría (hasta 50°C). (Designación de las juntas de estanqueidad por tipo, aplicación y requisitos de la Norma UNE 681-1)
- Tipo de caucho EPDM
- Norma de la Junta

Cada junta o paquete de juntas, donde no sea posible el marcado, debe estar identificada de forma clara y duradera, sin que esto altere sus propiedades de sellado:

- Tamaño nominal
- Identificación del fabricante
- El número de esta norma con el tipo de aplicación y clase de dureza como sufijo, como por ejemplo EN-681-1/WA/50
- Marca de certificación de la tercera parte
- El trimestre y el año de fabricación
- La abreviatura del caucho, por ejemplo, SBR

Los anillos de goma deberán acopiarse en un lugar fresco y seco, sin que sufran deformaciones. Deben protegerse de la luz directa del sol. Las juntas deberán almacenarse tanto en la fabricación como en la utilización siguiendo las recomendaciones dadas en la Norma ISO-2230.

Los anillos de goma no se deben sacar de su almacenamiento hasta el momento de su colocación.

Cuando las uniones entre piezas especiales, tuberías, y aparatos de valvulería se realicen mediante bridas, éstas responderán a la Norma UNE-EN-1092, y todas las bridas serán PN-16.

Condiciones de montaje

Las superficies del tubo en contacto con los anillos, estarán limpias y sin defectos que puedan perjudicarlos o afectar a la estanqueidad.

En el montaje, los extremos macho y hembra de los tubos estarán debidamente separados para absorber dilataciones y desviaciones; la junta deberá igualmente permitir dichos movimientos.

No se admitirán tubos de fundición dúctil que presenten un diseño que no garantice los ángulos máximos de giro o desviación especificados en este Pliego y que se resumen en el cuadro siguiente:

Ángulos máximos de giro o desviación		
Diámetro Nominal (mm)	Desviación Angular (deg)	Desviación por metro (mm/m)
80 a 150	5 grados	87
200 a 300	4 grados	69
350 a 600	3 grados	52
700 a 800	2 grados	35
900 a 1.200	1 grado 30 minutos	26

Para aumentar la garantía de estanqueidad se evitará siempre que se pueda la colocación en obra de uniones entre tubos con desviación igual a la desviación máxima especificada en este Pliego.

La conexión entre tubos, deberá realizarse a partir de una perfecta alineación de los mismos. La desviación no deberá materializarse sino cuando el montaje de la unión esté completamente acabado.

La tubería se empezará a colocar consecutivamente desde uno de sus extremos, con objeto de evitar cortes, empalmes, manguitos o uniones innecesarias.

Condiciones de las operaciones de corte de tubos

Se deberán poder cortar todos los tubos de DN \leq 300 mm, por lo que el diámetro exterior de la caña debe ser tal que permita realizar el montaje de la unión sobre una distancia de al menos 2/3 de la longitud del tubo, medida a partir del extremo liso. En los tubos de DN > 300 mm debe existir una marca que indique el límite del

punto hasta donde se puedan cortar, de manera que permita el montaje de la unión sobre una distancia de al menos 2/3 de la longitud del tubo, medida a partir del extremo liso.

Una vez realizado el corte con sierra abrasiva, se deberán eliminar todas las virutas y recortes que hayan quedado en el interior del tubo.

El extremo del tubo cortado se debe achaflanar con un disco de esmerilado para que tenga la misma forma que el extremo liso original. La superficie metálica del corte se deberá pintar con pintura bituminosa (tubos para suelos no agresivos) o con pintura epoxi (tubos para suelos agresivos), y ambas deberán disponer de certificado de cumplimiento de la reglamentación nacional en materia de potabilidad, y en ausencia de ésta de la Francia, Alemania o Reino Unido.

Otras condiciones

Se ha de garantizar un correcto acopio en obra, de forma que los cambios de temperatura no afecten al revestimiento.

En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-EN-545 y la Guía para la utilización de la Norma EN-545. Será de aplicación la norma UNE-EN 14901 de recubrimiento epoxi para racores y accesorios de fundición dúctil.

Medición y Abono

Se medirán y abonarán las tuberías por metros lineales realmente colocados y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1.

Las piezas especiales, tanto las previstas como las derivadas de las necesidades reales del montaje de las tuberías proyectadas y de su conexión con las existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías.

Excepcionalmente, para las tuberías de diámetro igual o superior a 500 milímetros, serán de abono las piezas especiales al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 si así queda reflejado en proyecto.

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos los elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores.

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, desagües y ventosas. En todo caso, la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado y ante todo a lo que al respecto ordene la Inspección Facultativa a la vista de la obra.

36.2 Tuberías de polietileno.

Tipos de tuberías.

Tanto las tuberías como las piezas de polietileno destinadas a la conducción de agua a presión cumplirán las especificaciones descritas en la norma UNE-EN 12201.

En general, las tuberías de polietileno a emplear serán PE-40, PE-80 y PE-100, tal y como se define en las normas UNE-EN 12201.

Más concretamente, en la red de abastecimiento y para diámetros iguales o inferiores a 63 mm. se emplearán tuberías PE-40, mientras que para otros diámetros y para las redes de riego serán PE-80 ó PE-100.

Para el abastecimiento la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-10).

Para el riego la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 0,6 N/mm² (PN-6).

Los tubos de PE se clasifican por su Tensión Mínima Requerida (MRS), su Diámetro Nominal (DN) y su Presión Nominal (PN).

Características técnicas.

Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes:

- Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872.
- Negro de carbono o pigmentos.
- Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán emplearse aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de los productos, de acuerdo con los requerimientos de las normas UNE-EN 12201.

Los materiales constitutivos no serán solubles en agua, ni pueden darle sabor, olor o modificar sus características, siendo de aplicación lo especificado por la Reglamentación Técnico Sanitaria para Aguas Potables (RTSAP).

Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada deben ser las que siguen:

CARACTERÍSTICA	VALOR
Contenido de agua	< 300 mg/kg
Densidad	> 930 kg/m ³
Contenido de materias volátiles	< 350 mg/kg
Índice de fluidez (IFM)	Cambio del IFM < 20% del valor obtenido con la materia prima utilizada
Tiempo de inducción a la oxidación	> 20 min
Coef. de dilatación térmica lineal	2 a 2,3 E-4 m/m°C ⁻¹
Contenido en negro de carbono (tubos negros)	2 a 2,5% en masa

Respecto al color de los tubos, según las normas UNE-EN 12201, los tubos deben ser azules o negros con banda azul.

En su caso, el contenido en peso en negro de carbono de los tubos y las piezas especiales debe ser de 2 a 2,50%.

Características mecánicas.

Se refieren tanto a la materia prima como a los propios tubos:

- a) Para tener en cuenta la pérdida de resistencia con el tiempo en el PE, los valores a dimensionar corresponden con los que el tubo tendrá dentro de 50 años.
- b) La Tensión Mínima Requerida (MRS) en N/mm² es de 4,0 para PE-40, 8,0 para PE-80 y 10,0 para PE-100, según se especifica en las normas UNE-EN 12201.
- c) El coeficiente de seguridad C recomendado en UNE-EN 12201 es, como mínimo, de 1,25.
- d) La tensión de diseño ($\sigma_s = MRS/C$), dado en N/mm², adoptando el valor de C=1,25, corresponderá, según las normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244 a 3,2 para PE-40, 6,3 para PE-80 y 8,0 para PE-100.

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

TIPO DE POLIETILENO	PE-40	PE-80	PE-100
Límite Inferior de Confianza: LCL (N/mm ²)	4,00 a 4,99	8,00 a 9,99	10,00 a 11,19
Tensión Mínima Requerida: MRS (N/mm ²)	4,0	8,0	10,0
Coeficiente de seguridad mínimo: C	1,25	1,25	1,25
Tensión de diseño: σ_s (N/mm ²)	3,2	6,3	8,0

Características dimensionales.

Los diámetros nominales que figuran en la norma UNE-EN 12201 varían entre DN 16 a DN 1600.

En los tubos a emplear, tanto para abastecimiento como para riego, la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-10). Por ello, los diámetros recomendados y sus características dimensionales varían de la siguiente forma:

Diámetro nominal	Tolerancia	Ovalación	PE 40 PN 10 SDR=7,4 / S=3,2 e nom (mm)	PE 80 PN 10 SDR=13,6/S=6,3 e nom (mm)	PN 6,3 SDR=21/ S=10 e nom (mm)	PE 100 PN 10 SDR=17/ S=8 e nom (mm)	PN 6,3 SDR=26/S=12,5 e nom (mm)
DN 16	0,3	1,2	2,3	--	--	--	--
DN 20	0,3	1,2	3,0	--	--	--	--
DN 25	0,3	1,2	3,5	2,0	--	--	--
DN 32	0,3	1,3	4,4	2,4	--	2,0	--
DN 40	0,4	1,4	5,5	3,0	2,0	2,4	--
DN 50	0,4	1,4	6,9	3,7	2,4	3,0	2,0
DN 63	0,4	1,5	8,6	4,7	3,0	3,8	2,5
DN 75	0,5	1,6	10,3	5,6	3,6	4,5	2,9
DN 90	0,6	1,8	12,3	6,7	4,3	5,4	3,5
DN 110	0,7	2,2	--	8,1	5,3	6,6	4,2
DN 125	0,8	2,5	--	9,2	6,0	7,4	4,8

Así, en los tubos PE-40, destinados al consumo humano, los diámetros más empleados varían entre 16 y 90 mm, mientras que en los tubos PE-80 y PE-100, los diámetros más empleados varían entre 25 y 630 mm para PE-80 y entre 32 y 1.000 mm para PE-100.

Por último, respecto a las longitudes de los tubos, no están normalizados los valores de las mismas.

En cuanto al modo de suministro, éste se realizará del siguiente modo, para tubos de DN menor de 50 en rollos, los de DN entre 50 y 100, bien en rollos o bien en barras rectas, y los de DN mayor de 110, siempre en barras rectas.

Tipos de uniones admitidas.

Los tipos de uniones admitidas en los tubos de polietileno son:

- Excepcionalmente unión mediante accesorios mecánicos: Los accesorios son usualmente de polipropileno o latón y se obtiene la estanqueidad al comprimir una junta sobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se clava ligeramente sobre el mismo para evitar el arrancamiento.
- Unión por electrofusión: Requiere rodear a los tubos a unir por unos accesorios que tienen en su interior unas espiras metálicas por las que se hace pasar corriente eléctrica de baja tensión (24-40 V), de manera que se origine un calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo con el accesorio.

El empleo de un tipo u otro depende del diámetro de la tubería, aunque se recomienda, a poder ser, la unión por electrofusión.

	Diámetro nominal (mm)
Unión por accesorios mecánicos	DN16 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 DN75 DN90
Unión por electrofusión	DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 DN75 DN90 DN110 DN125

Marcado de tuberías.

Todos los tubos y piezas especiales deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones:

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial.
- Fecha de fabricación (mes y año).
- Tipo de material.
- Diámetro nominal, DN.
- Presión nominal, PN.
- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales).
- Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación.
- Marca de calidad en su caso.

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede realizarse bien por impresión, proyección o conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos.

Colocación y pruebas de las tuberías.

Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. Su colocación en zanja, debe realizarse con la holgura suficiente que permita absorber las dilataciones.

Las pruebas de la tubería instalada en obra, se efectuarán del mismo modo que para el resto de las tuberías de abastecimiento de agua, ateniéndose a lo especificado en el Artículo correspondiente del presente Pliego de Condiciones.

Medición y Abono.

Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto, en los cuales están incluidos la excavación, el lecho de arena y el relleno compactado.

Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías. En todo caso, la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las obras.

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos los elementos, pruebas de la tubería

instalada, así como el coste de la mano de obra, medios auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores.

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, desagües y ventosas.

36.3 Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua.

Los acopios de los tubos en obra, deberán estar convenientemente protegidos y, en todo caso, no deberán tener una permanencia a la intemperie superior a un mes. Los conductos de polietileno, no se podrán acopiar a la intemperie en periodo de tiempo alguno.

Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactado, sobre una capa de arena de espesor variable, en función del diámetro.

Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos milímetros por metro (2 mm/m.), de forma que los puntos altos coincidan con bocas de riego o ventosas y los puntos bajos, con desagües.

El corte de los tubos, se efectuará por medios adecuados, que no dañen los elementos aprovechables, y siempre normalmente a su eje.

Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepasarán las máximas admitidas para cada tipo de tubería.

Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o platinas una arandela de caucho natural o elastómero equivalente, cuyo espesor será de tres milímetros (3 mm) en tuberías de diámetro comprendidas entre cien y trescientos milímetros (\varnothing 100/300 mm.); cuatro milímetros (4 mm.) entre trescientos cincuenta y seiscientos milímetros (\varnothing 350/600 mm.); y cinco milímetros (5 mm.) entre setecientos y mil seiscientos milímetros (\varnothing 700/1600 mm.). Las arandelas de diámetros iguales o superiores a cuatrocientos cincuenta milímetros (\varnothing >450 mm.) irán enteladas.

En las uniones mediante "juntas automáticas flexibles" o "mecánicas express", una vez alineadas las piezas, se dejará un espacio de un centímetro (1 cm.) entre el extremo de la tubería y el fondo del enchufe, para evitar el contacto de metal con metal entre tuberías o entre tuberías y piezas especiales, y asegurar la movilidad de la junta.

En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas, se dispondrán juntas entre tubos a una distancia no superior a veinte centímetros (20 cm.) del paramento externo de dichas arquetas.

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías, se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños.

Como norma general, no se colocará más de cien metros (100 m.) de tubería, sin proceder al relleno de las zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres.

En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tubería al terreno, se dispondrán macizos de contrarresto, que dejarán las juntas libres. Entre la superficie de la tubería o pieza especial y el hormigón, se colocará una lámina de material plástico o similar. Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas especiales, deberán ser galvanizadas.

Como señalización de las tuberías, se colocará a treinta centímetros (30 cm.) de su generatriz externa superior una banda continua de malla plástica de color azul.

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones, deberán ser sometidas a la regulación de todos los mecanismos instalados.

Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que se realizarán en el orden siguiente:

Prueba de presión interior.

Condiciones de la prueba:

- La longitud recomendada es de quinientos metros (500 m.). Se realizará en toda la tubería instalada.
- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo y el de rasante más alto, no debe exceder del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba.
- La zanja, estará parcialmente llena, dejando descubiertas las juntas.
- El llenado de la tubería, se hará a ser posible, por el punto de rasante más bajo. Si se hace el llenado por otro punto, deberá hacerse muy lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el punto de rasante más alto, se colocará un grifo de purga para expulsar el aire.
- El bombín de presión, se colocará en el punto de rasante más bajo, y deberá ir provisto de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular la presión.
- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con piezas especiales (bridas ciegas) convenientemente apuntaladas. Las válvulas intermedias, deberán estar abiertas, los cambios de dirección (codos) y piezas especiales, deberán estar anclados (macizos de contrarresto).
- Presión de prueba en el punto más bajo:

FUNDICIÓN DUCTIL	POLIETILENO				
PRESIÓN NORMALIZADA (atm.)	PRESIÓN NORMALIZADA (atm.)	PRESIÓN DE TRABAJO (atm.)	PRESIÓN DE PRUEBA (atm.)	MÁXIMA PÉRDIDA ADMISIBLE (atm.)	PRESIÓN MANOMÉTRICA MINIMA (atm.)
10,0	5,0	5,0	7,0	1,2	5,8
15,0	7,5	7,5	10,5	1,4	9,1
20,0	10,0	10,0	14,0	1,7	12,3

- El tiempo de duración de la prueba será de treinta minutos (30').
- Las tuberías de amianto cemento y de hormigón, deberán estar llenas de agua veinticuatro horas (24 h.) antes.

Prueba de estanqueidad.

Condiciones de la prueba:

- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de duración de la misma deberá irse suministrando el agua que se pierda mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga fija la presión de prueba.
- La máxima cantidad admisible de agua, en litros, que se deba añadir, será la indicada en el cuadro, multiplicada por la longitud del tramo a probar en metros, de acuerdo con la fórmula $V=K.L.D.$:

DIÁMETRO (mm.)	TIPO DE TUBERÍA						
	HORMIGÓN EN MASA	HORMIGÓN ARMADO	HORMIGÓN PRETENSADO	FIBRO- CEMENTO	FUNDICIÓN	ACERO	PLÁSTICO
150	0,1500	0,0600	0,0370	0,0500	0,0450	0,0500	0,0500
200	0,2000	0,0800	0,0500	0,0700	0,0600	0,0700	0,0700
250	0,2500	0,1000	0,0600	0,0875	0,0750	0,0875	0,0875
300	0,3000	0,1200	0,0750	0,1050	0,0900	0,1050	0,1050
500	0,5000	0,2000	0,1250	0,1750	0,1500	0,1750	0,1750
800	0,8000	0,3200	0,2000	0,2800	0,2400	0,2800	0,2800
1000	1,0000	0,4000	0,2500	0,3500	0,3000	0,3500	0,3500
1200	1,2000	0,4800	0,3000	0,4200	0,3600	0,4200	0,4200

- El tiempo de duración de la prueba será de dos (2) horas.
- La presión de prueba, será la que señale la Inspección Facultativa de la obra en cada caso y corresponderá a la presión máxima estática de servicio del tramo en prueba.
- En ningún caso, podrá verterse el agua procedente de las pruebas al terreno.

Medición y Abono.

Los gastos de las pruebas, lavado, esterilización y regulación, están incluidos en todos los casos en el precio de la unidad correspondiente, no siendo objeto de abono independiente.

36.4 Arquetas.

Al margen del tipo de arqueta indicado en los Planos, el Contratista está obligado a ejecutar la arqueta en la cual puedan montarse todas las piezas especiales, con sus dimensiones y ubicación reales, y someterlo a la Inspección Facultativa.

Deberá colocarse en las tuberías, a una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm.) de las paredes de las obras de fábrica, sendas juntas elásticas antes y después de acometer aquellas.

Las tapas de acceso, junto con sus marcos, así como los trampillones cumplirán las especificaciones del Artículo L.3.

Todas las arquetas para alojamiento de tuberías de agua dispondrán en su fondo de un orificio circular para drenaje.

36.4.1 Arquetas de hormigón.

Hormigón armado.

Las arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus correspondientes válvulas, así como de ventosas, desagües e hidrantes, serán rectangulares.

Tendrán dimensiones variables y serán de hormigón armado HA-25, ateniéndose a las características que figuran en los Planos del Proyecto y en los modelos oficiales de este Excmo. Ayuntamiento, siendo en todo caso la altura libre en la cámara de ciento setenta centímetros (170 cm.) como mínimo.

Los pates a emplear en arquetas y pozos de registro estarán fabricados mediante encapsulado a alta presión de polipropileno 1042, sobre una varilla de hierro acerado de doce milímetros de diámetro (Ø 12 mm.).

Sus dimensiones vistas serán de 361 x 140 mm. Los extremos de anclaje serán de ochenta milímetros (80 mm.) de longitud y veinticinco milímetros de diámetro (\varnothing 25 mm.), ligeramente troncocónicos. Se colocarán por empotramiento a presión en taladros efectuados en el hormigón totalmente fraguado, con equidistancias de treinta centímetros (30 cm.).

Hormigón en masa.

Serán de hormigón en masa HM-15 las arquetas destinadas al alojamiento de tomas de agua, canalizaciones de servicios privados y semafóricas.

Las arquetas de hormigón en masa serán de base cuadrada y sus dimensiones se ajustarán a las que figuran en los Planos y en el Modelario Municipal.

36.4.2 Arquetas de polipropileno.

Las arquetas de polipropileno reforzado con un veinte por ciento (20 %) de fibra de vidrio se emplearán en los mismos destinos que las de hormigón en masa.

Las arquetas de polipropileno se macizan exteriormente con hormigón en masa HM-12,5 con las dimensiones que figuran en los Planos y en el Modelario Municipal, que varían en función de la toma que queda alojada.

Medición y abono.

Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con los precios que figuran en los Presupuestos Unitarios, a excepción de las de hormigón en masa y polipropileno, que en la mayor parte de los casos se incluye en la misma unidad de obra tanto la arqueta como las piezas o válvulas que contiene.

Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se obtendrá el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes interiores de la arqueta proyectada y la ejecutada, siempre que la diferencia sea inferior al treinta por ciento (30 %).

El precio de la unidad de arqueta comprende cuantos elementos y medios sean necesarios para la terminación completa de la unidad, según corresponda, es decir excavaciones, rellenos, encofrados, hormigones, armaduras, elementos metálicos, como tapas de registro junto con sus marcos, trampillones, etc.

Cuando sea preciso la ejecución de arquetas especiales, la medición se efectuará por las unidades de obra que las constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas.

36.5 Válvulas o llaves.

Válvulas de compuerta.

Las válvulas de compuerta, responderán a la norma UNE-EN-593, serán de bridas, dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021 con cantos romos, tuerca de latón, compuerta de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7, vulcanizada con goma tipo EDPM (etileno-propileno) con cierre estanco y elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7, según norma UNE-EN-1563 ó similar, con superficies de paso lisas y estanqueidad garantizada a base de juntas de tipo NBR (caucho-nitrílico). Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario.

La presión de servicio de las válvulas, será de dieciséis atmósferas (16 atm.), debiendo probarse por ambos lados, así como con la compuerta levantada en zanja a dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado (16 kg/cm²).

Las características de las válvulas de bridas, serán las indicada en el cuadro siguiente:

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

DIÁMETRO (mm.)	PESO MÍNIMO (kg.)	BRIDAS (EN-1092)		TALADROS	
		DIÁMETRO (mm.)	LONGITUD ENTRE BRIDAS (mm.)	DIÁMETRO CÍRCULO (mm.)	NÚMERO/ DIÁMETRO (#)/(mm.)
100	21,5	220	190	180	8 / 19
125	27,5	250	200	210	8 / 19
150	35	285	210	240	8 / 23
200	57	340	230	295	12 / 23
250	92	400	250	355	12 / 28
300	130	455	270	410	12 / 28

Las bridas responderán a la Norma EN-1092-2 y los tornillos de la misma serán de acero inoxidable.

Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con resina epoxi adecuada para agua potable, en polvo, aplicada electrostáticamente en una sola capa y con un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según DIN 30677 parte 2 apartado 4.2.1. (tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las partes indicadas en la misma norma y apartado. Para la buena aplicación y adherencia del tratamiento al soporte, la superficie de la válvula habrá de estar limpia de impurezas de toda clase como suciedad, aceite, grasa, exudación y humedad y se granallará como mínimo al grado Sa 2 1/2 como se define en la norma UNE-EN-8501.

La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos embutidos y protegidos de la humedad, de acero inoxidable St 8,8 DIN 912 de cabeza hueca; preferiblemente el sistema de deslizamiento de la compuerta por el cuerpo de la válvula se realizará sin guías macho en éste, de modo que tampoco existan las correspondientes guías hembra en la compuerta.

La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se anclarán mediante redondo de acero especial galvanizado de diez milímetros (10 mm.) de diámetro o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabilidad en servicio.

Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas:

- Medida del espesor de las capas de resina epoxi.
- Control de no porosidad a una corriente continua de 1.000 V.
- Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm. con granalla de 25 mm. de diámetro y de continuidad del revestimiento.
- Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de pruebas a tracción a 8 N/mm².
- Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm. de presión.
- Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 17,6 atm. de presión.

Válvulas de mariposa.

Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje y mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elástico de etileno propileno y desmultiplicador inundable con una estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador visual y bloqueo mecánico, según norma UNE-EN-593. Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario.

La presión de servicio de las válvulas será de dieciséis atmósferas (16 atm.), debiendo probarse por ambos lados, así como con la mariposa abierta en zanja a la presión de prueba de la tubería en que se halle ubicada.

Las características de las válvulas de mariposa, serán las siguientes:

DIÁMETRO (mm.)	PESO MÍNIMO (Kg.)	BRIDAS		TALADROS	
		DIÁMETRO EXTERIOR (mm.)	LOGITUD MONTAJE (mm.)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm.)	LOGITUD MONTAJE (#)/(mm.)
250	37	405	68	355	12 / 28
300	46	460	78	410	12 / 28
500	190	715	127	650	20 / 33
600	230	840	154	770	20 / 36
800	500	1025	190	950	24 / 39
1000	950	1255	216	1170	28 / 42

- Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la norma UNE-EN-1092-2.

Las llaves, se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes atirantados de acero inoxidable.

Como norma general, las válvulas de mariposa se montarán con el eje horizontal y en posición abierta.

Las válvulas estarán protegidas con resina epoxi aplicada electrostáticamente en una capa, con un espesor mínimo de 150 micras, resistente a la humedad y deberán estar provistas de su correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra.

Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán estar suficientemente anclados para soportar los esfuerzos que las llaves puedan transmitir.

Las características de los desmultiplicadores son:

- Estarán dimensionados para el funcionamiento para el servicio manual o acoplado a un actuador eléctrico.
- Giro de 90º con giro a derechas, ejecución R.
- Eje de entrada será cilíndrico con chavetero.
- Brida de acoplamiento, para válvula, según norma EN-ISO-5211.
- Embrague dentado de enchufe sin taladro, pero centrado a los lados.
- Materiales: - Cuerpo y brida de entrada en fundición gris.
- Eje sin fin, laminado en acero inoxidable tratado.
- Corona, bronce especial o fundición gris con anillo forjado de bronce especial.
- Rodamiento para eje sin fin, latón especial.
- Temperatura servicio de -20°C hasta +80°C.
- Protección IP-68, la pintura será con dos componentes mica-hierro.

En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las siguientes características:

- Estarán dimensionados para el servicio todo o nada.
- La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min. (50 Hz).

- Motor trifásico con aislamiento clase F, protección total del motor por tres termostatos incluidos en el bobinado del estator, motor sin caja de bornas, conexión sobre conector del motor.
- Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto.
- Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para los sentidos de cierre y apertura, valor ajustado directamente legible en daNm.
- Interruptor de par y de carretera cada uno con un contactor de apertura y cierre, IP-68.
- Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque motor y queda inmóvil durante el servicio eléctrico.
- Temperatura servicio de -20º hasta +80º.
- Acoplamiento de salida, según norma EN-ISO-5210.

Válvulas de pequeño diámetro.

Las válvulas o llaves de paso de diámetro nominal igual o inferior a dos pulgadas (2"), serán de compuerta con husillo de latón laminado estacionario, cuerpo y cuña monobloque de bronce y volante metálico. Dispondrán de extremos roscados y responderán a una presión de servicio de diez atmósferas (10 atm.), que deberá figurar grabada en su exterior.

Medición y Abono.

Los precios de cada unidad, comprenden las operaciones y elementos accesorios, así como los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pintura, etc.

Se medirán por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonándose las ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figura en el Cuadro de Precios número 1.

36.6 Carretes de desmontaje.

Siempre que se coloque una válvula de mariposa de 500 milímetros de diámetro interior o superior, se deberá colocar un carrete de desmontaje del mismo diámetro.

El citado carrete estará compuesto de una parte fija (camisa exterior) y una parte móvil (camisa interior) que deslice ajustada por el interior de la parte fija. Una "brida loca" situada sobre la parte móvil, aprieta contra una brida fija intermedia una junta tórica que hace estanco el juego imprescindible que existe entre las camisas exterior e interior.

Las bridas de los carretes serán de acero al carbono ST-37-2 y según norma UNE-EN-1092-2, y las camisas o vivolas de acero inoxidable AISI-316.

Los elementos estarán pulidos interior y exteriormente y no irán pintados.

La presión de servicio será de dieciséis atmósferas (16 atm.).

Deberán ser montadas varillas roscadas pasantes en el 100 % de los agujeros de las bridas exteriores y deberán alcanzar igualmente a la válvula junto a la que se coloca el carrete.

La junta de estanqueidad será de caucho natural y tendrá las mismas características que el empleado para las tuberías en las que se va a colocar el carrete de desmontaje.

Medición y Abono.

Las unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono independiente solamente en el caso de que no se encuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente.

En ese caso se medirá por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonándose las ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figuran en el cuadro de precios número 1.

36.7 Tomas de agua.

Características.

Las tomas serán de polietileno de baja densidad, según lo especificado en el Artículo M.2., para una presión máxima de trabajo de 10 atmósferas. Irán envueltas en arena en toda su longitud, incluso las uniones y fitting.

Constarán, además de la tubería, de la brida de toma y grifos que se especifican a continuación, llave de paso con conexiones de latón estampados en frío, alojada en arqueta de hormigón HM-15, con muros y solera de quince centímetros (15 cm.) de espesor, o bien en arqueta de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HM-12,5 tanto en muros como en solera de quince centímetros de espesor (15 cm.) incluyendo las paredes de la arqueta, y tapa y marco de fundición especificado en el artículo L.3, tanto para las arquetas de hormigón como para las de polipropileno.

Estas arquetas serán de dimensiones medias interiores:

- Arquetas de hormigón: 40 x 40 x 55 cm. para tomas de ½ a 2 pulgadas.
60 x 60 x 65 cm. para tomas de 2 ½ a 3 pulgadas
- Arquetas de polipropileno: 38 x 38 x 60 cm. para tomas de ½ a 2 pulgadas.
58 x 58 x 60 cm. para tomas de 2 ½ pulgadas.

En cualquier caso, será sometido a la autorización previa de la Inspección Facultativa el modelo de fitting a emplear, debiendo ser uno de los que municipalmente están sancionados por la práctica, en los que se prohíbe expresamente el fitting de plástico.

36.7.1 Bridas de Toma Monobloque o Tipo A.

Incluirá el sistema de cierre en el cuerpo de la brida permitiendo la ejecución del taladro en la tubería con ésta en carga, pudiendo maniobrase la misma desde la superficie por medio de un eje telescópico con tubo de protección que impida la penetración de suciedad entre el citado eje y el tubo protector que cubrirá la cabeza del actuador de la brida de toma, fijándose a ella.

Deberán ser aptas para tuberías de fundición (gris o dúctil) y fibrocemento o tuberías de P.E. y P.V.C., para lo cual dispondrán de dos sistemas de sujeción a la tubería; en el primer caso ésta se realizará por medio de una banda de acero inoxidable (ST60), recubierta total o parcialmente (preferiblemente) de goma de modo que se impida el contacto entre las partes metálicas, a esta banda se fijarán unos tornillos de acero inoxidable ST 1.4301 completándose los elementos de fijación con arandelas de fibra de vidrio reforzadas con poliamida, tuercas de acero inoxidable M-16 y un capuchón de protección del tornillo y tuerca, de modo que el material metálico no recubierto quede protegido. El sistema será válido para tuberías de entre 80 m/m y 400 m/m sin más que cambiar la longitud de la banda de fijación, de manera que la adaptación del cuerpo de la brida al diámetro exterior de la tubería se realizará por medio de una junta de goma apropiada para cada diámetro; el cuerpo de éste conjunto será de fundición dúctil EN-GJS-500-7, e irá recubierto de resina epoxi en polvo con un espesor mínimo de 250 micras según se especifica en la norma DIN-30677 parte 2.

Las bridas de toma del tipo hasta aquí descrito que se deban utilizar en tuberías plásticas (P.V.C. ó P.E.) variarán su sistema de fijación a la tubería de modo que a cada diámetro corresponderá una pieza distinta; formada por dos semisecciones completas, el interior de estas dos semisecciones irá totalmente forrada de caucho. Serán válidas para diámetros entre 80 y 200 m/m.

36.7.2 Bridas de Toma Tipo B.

Estará formada, además de la correspondiente banda de acero inoxidable recubierta total o parcialmente de caucho, por un cabezal de fundición gris o dúctil con una junta tórica de goma EPDM, junta del

cuerpo con la tubería en goma de nitrilo (NBR), disponiendo en el cuerpo del cabezal de una ranura por la que se pueda introducir una espátula de acero inoxidable que haga cierre con la junta tórica, a su vez ésta ranura irá protegida por una pequeña banda de plomo que impida la penetración de tierra al alojamiento de la junta tórica, o sistema similar, siendo válido este tipo de cabezal para tuberías rígidas, fundición gris o dúctil y fibrocemento.

El conjunto cabezal irá enteramente recubierto de resina epoxi en polvo según DIN-30677 parte 2.

Para tuberías plásticas (P.V.C. y P.E.) el dispositivo que permite la ejecución de la toma en carga irá dispuesto en una de las dos semisecciones que compondrán la brida de toma, el interior de las cuales irá recubierto totalmente de caucho. Las condiciones de protección anticorrosiva serán las mismas que para la indicada anteriormente.

36.7.3 Grifos de Toma.

Los grifos de toma, llaves de escuadra o válvulas de registro constarán de las siguientes partes fabricadas con los materiales y en las condiciones que se indican:

Cuerpo: de fundición gris GG 25 (según EN-1561) recubierto con resina epoxídrica (DIN-30677 parte 2).

Casquete: del mismo material o de fundición dúctil EN-GJS-500-7, recubierta así mismo de resina epoxídrica en las mismas condiciones que el anterior.

Obturador: será de latón Rg 7 (CuSn 7Zn Pb).

Caucho del obturador: en EPDM.

Husillo: de acero inoxidable St 4.104 ó 1.4021 (X20 cm³) roscado por extrusión.

Juntas tóricas: junta plana de unión entre cuerpo y casquete; EPDM ó NBR.

Collarín de empuje: de latón extruido MS58 (58 Cu) según DIN-17660.

El cuerpo y el casquete irán unidos por tornillos de acero inoxidable St 8,8 DIN-912 de cabeza hueca, ocluidos en el cuerpo del casquete y recubiertos exteriormente de parafina fundida; el casquete dispondrá de un dispositivo que permita el acoplamiento de un alargador para la maniobra de la llave y que protegerá a éste de la suciedad por medio de una funda de P.V.C. que deberá sujetarse a la cabeza del casquete.

Ejecución.

La sustitución de tomas de agua se realizará con la tubería general en carga de forma que el servicio no queda interrumpido y se conectará junto al paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas.

Medición y Abono.

En el precio están incluidas las demoliciones, obras de tierra y fábrica necesarias para la ejecución de la toma, así como las pruebas que se estime necesario realizar en los conductos, la arqueta y las válvulas específicas.

36.8 Desagües, hidrantes, ventosas y bocas de riego.

36.8.1 Desagües.

Los desagües al alcantarillado de la red de abastecimiento de agua, serán de fondo, de diámetro cien milímetros (100 mm.) o ciento cincuenta milímetros (150 mm.), se accionarán por medio de una llave de compuerta ubicada en arqueta y acometerán a pozo de registro por encima de la cota inundable.

36.8.2 Hidrantes.

Los hidrantes constarán de cuerpo, tape de cierre, órgano obturador y prensa-estopas de fundición, husillo de acero inoxidable, tuerca de bronce y juntas de caucho natural. Poseerán dos (2) racores de salida para enchufe rápido de mangas de setenta milímetros (70 mm.) de diámetro.

La conducción de alimentación, será de cien milímetros (100 mm.) de diámetro interior, con llave de compuerta independiente.

36.8.3 Ventosas.

Las ventosas serán automáticas de tres (3) funciones. Tendrán los siguientes diámetros, en función de los de las tuberías en que se ubiquen:

DIÁMETRO TUBERÍA (mm.)	DIÁMETRO VENTOSA (mm.)
$\varnothing \leq 300$	65
$300 < \varnothing \leq 500$	100
$500 < \varnothing \leq 800$	150
$800 < \varnothing \leq 1200$	200

Todas las ventosas estarán ubicadas en arquetas, disponiéndose antes la válvula de su mismo diámetro.

36.8.4 Bocas de Riego.

Las bocas de riego de nueva colocación estarán constituidas por una arqueta que lleva incorporada la correspondiente tapa, siendo ambas de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, cumpliendo la Norma EN-124 y de clase C-250. Asimismo, en dicha arqueta quedan incorporados tanto el elemento de cierre y derivación así como la pieza de conexión con la tubería de riego.

Dicha tubería será de polietileno de cuarenta milímetros de diámetro exterior (\varnothing 40 mm.), que conecta con la tubería de distribución de agua mediante el correspondiente grifo de toma (Art. M.7).

Las bocas de riego, estarán constituidas fundamentalmente por toma de agua con tubería de hierro galvanizado y de polietileno de cuarenta milímetros (40 mm.) de diámetro exterior, grifo de toma (Arto M-7), arqueta, elemento de cierre y derivación de cuarenta y cinco milímetros (45 mm.) de diámetro de paso de latón y siete kilogramos (7 kg.) de peso y registro de fundición rotulado de diez kilogramos (10 kg.) de peso.

Las bocas de riego automáticas para jardín, serán de latón y de tres cuartos de pulgada (3/4") de diámetro, derivándose directamente de la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales.

Las toberas de riego de jardines, serán de latón de tipo emergente y con ranura para riego sectorial adecuado a su emplazamiento, derivándose directamente de la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales.

Todos los elementos anteriores, responderán a una presión de servicio de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm²) y a una prueba de catorce kilogramos por centímetro cuadrado (14 kg/cm²).

Por su parte, la red de riego cumplirá las especificaciones del artículo P.7. de este Pliego.

Todos los elementos descritos en este artículo deberán tener las dimensiones y características que figuran en los planos de detalle del Proyecto.

Medición y Abono.

Las unidades anteriores, responderán al modelo proyectado o a las indicaciones de la Inspección de la obra, abonándose a los precios del Cuadro que corresponden a la unidad completa totalmente terminada que

incluye los elementos descritos, así como anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, obras de tierra y fábrica y prueba.

En los desagües e hidrantes, los metros lineales de tubería se abonarán independientemente a sus correspondientes precios.

36.9 Conexiones y desconexiones.

Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a las arquetas, o tuberías existentes con anterioridad a la obra. Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya de realizar entre tuberías o elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades correspondientes.

Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o entre éstas y pozos o arquetas, con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquellos que deban quedar fuera de servicio. En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extremos con condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones localizadas de agua. El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación para servicios existentes con anterioridad a la obra.

Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los ciudadanos, sea la menor posible. Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los trabajos deberán realizarse por la noche.

37 RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

37.1 Ejecución de las obras.

37.1.1 Apertura de hoyos.

Las directrices para la distribución de la planta, densidad y especies, en cada punto, se establecerá por el Director de la obra en el momento de ejecutarse esta operación.

Los fosos de plantación de los árboles se ejecutarán con retroexcavadora y oscilarán entre 1 x 1 x 1 m y aquellos de la anchura necesaria para alcanzar 2,00 m. de profundidad, y cuyo fin no es otro que aproximar el sistema radicular a la capa freática.

Los hoyos de plantación para arbustos serán de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Los productos procedentes de la excavación se transportarán a vertedero puesto que el terreno existente no reúne las mejores condiciones para el desarrollo de la planta.

La recepción de la planta podrá ser gradual en función de las necesidades. La Inspección Facultativa evaluará conjuntamente con la empresa adjudicataria si la planta recibida se ajusta al Pliego de Condiciones.

La planta deberá ir por grupos de la misma especie, tamaño y calibre, correctamente identificados, debiendo constar en una etiqueta el vivero de procedencia, especie, variedad, edad de la planta, años de tallo y de raíz.

Serán rechazadas aquellas plantas que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadores de plagas o enfermedades, o bien que durante el transporte o arranque hayan sufrido daños por raspaduras y cortes o por falta de protección contra la desecación.

La planta recibida podrá estar podada de toda rama lateral, excepto la guía. Los cortes deberán ser limpios sin talones ni daños en la unión con el tronco.

La poda de raíces se efectuará en el momento de la plantación, eliminándose todas aquellas que estén secas, dañadas, deformadas o que pudieran perjudicar el posterior desarrollo normal de las demás.

Las raíces normales se cortarán, a una longitud mínima de 20 cm., con un instrumento afilado, haciéndolo de tal manera que la sección esté orientada hacia abajo.

La empresa adjudicataria deberá abrir zanjas de dimensiones suficientes, en los lugares de plantación para el depósito del material vegetal, debiendo enterrar las raíces, aportando suficiente humedad para la perfecta conservación.

37.1.2 Ejecución de la plantación.

La plantación se ejecutará de la forma siguiente:

- Se aportará al fondo del hoyo una capa mínima de 25 cm. de tierra.
- A continuación se colocará la planta debidamente centrada en posición vertical con la dominancia apical en sentido contrario a la dirección del viento con mayor intensidad (cierzo).
- El hoyo se rellenará con la tierra libre de elementos gruesos procedentes del acopio, apretándola mediante pisado gradual a medida que se va colmatando el foso, logrando que penetre entre las raíces sin dejar espacios vacíos.
- En el caso de los hoyos de plantación profunda que compacten la tierra de forma gradual a medida que ésta se aporta.
- La tierra de relleno será por el vivero o por préstamo y cumplirá las especificaciones del suelo aceptable (Art.) mejorado si así lo indica la Inspección Facultativa con abonos orgánicos (Art.).
- Para finalizar se dará un riego en el mismo día en que se planta, con un caudal de 200 litros/árbol y 25 litros/planta arbustiva.

En el caso de los árboles plantados en foso profundo, este riego se fraccionará, aportando cien litros cuando el pozo se rellena con el primer metro de tierra, dando el segundo cuando el alcorque está formado, con los otros cien litros de agua restantes.

Para efectuar esta operación se utilizarán bombas, que tomarán el agua del mismo río, calibrándose los caudales a efectos de conocer el tiempo de riego necesario por unidad plantada.

Aquellos árboles que a juicio de la Inspección Facultativa no se ajusten a la forma de plantación aquí descrita, deberán ser arrancados y plantados de nuevo con cargo a la empresa adjudicataria.

A los 15 - 20 días de realizado el primer riego, y en el mismo orden en que éste fue efectuado, se iniciará el segundo con un volumen mínimo de agua de 200 litros por árbol y de 25 litros por unidad arbustiva.

37.2 Condiciones técnicas para plantación y siembras.

37.2.1 Condiciones generales.

Examen y Aceptación.

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán:

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos.
- Ser examinados y aceptados por la Inspección Facultativa.

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el Contratista viene obligado a:

- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.
- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación.

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Inspección Facultativa, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Inspección Facultativa.

Almacenamiento.

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento.

Inspección.

El Contratista deberá permitir a la Inspección Facultativa y a sus delegados el acceso a los viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego.

Sustituciones.

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, autorización de la Inspección Facultativa, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la Inspección Facultativa contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto.

En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista.

37.2.2 Modificación de suelos.

Suelos aceptables.

Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones:

a) Para el conjunto de las plantaciones.

- Composición granulométrica de la tierra fina:

Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 %).

Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 %).

Cal, inferior al diez por ciento (< 10 %).

Humus, comprendido entre el dos y diez por ciento (2/10 %).

Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa.

- Granulometría:

Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.). Menos de tres por ciento (3 %) de elementos comprendidos entre uno y cinco centímetros (1/5 cm.).

- Composición química, porcentajes mínimos:

Nitrógeno, uno por mil (1 por 1000).
Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.).
Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien,
P₂O₅ asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 1000).
K₂O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1000).

b) Para superficies a encespedar.

- Composición granulométrica de la tierra fina:

Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 %).
Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 %).
Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 %).
Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 %).
Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.

- Índice de plasticidad: menor que ocho (< 8).

- Granulometría:

Ningún elemento superior a un centímetro (1 cm.), veinte a veinticinco por ciento (20/25 %) de elementos entre dos y diez milímetro (2/10 mm.).

- Composición química:

Igual que para el conjunto de las plantaciones, 2.2.1 a).

c) Como estabilizados.

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia ni polvo en las de sequía.

Se considera un suelo estabilizado cuando:

- La composición granulométrica de los elementos finos se mantiene dentro de los límites siguientes:

Arena, setenta y cinco a ochenta por ciento (75/80 %).
Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 %).
Cal, inferior al diez por 100 (< 10 %).
Que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.

- Granulometría:

No excede de un centímetro (1 cm.), y los elementos comprendidos entre dos y diez milímetros (2/10 mm.) representan aproximadamente la cuarta o la quinta parte del total.

- Índice de plasticidad: varía entre tres y seis (3/6).

d) Modificación.

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya de ser modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos específicos, como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no toleran la cal, o con las vivaces y anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica.

Para estas plantas de flor, el suelo será aceptable cuando el porcentaje de materia orgánica alcance entre el diez y el quince por ciento (10/15 %) a costa de la disminución de limo y arcilla principalmente.

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y abonados realizados "in situ", evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como último recurso.

Abonos orgánicos.

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente.

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.

La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de la Inspección Facultativa.

Pueden adoptar las siguientes formas:

- *Estiércol*: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por ciento (3,5 %). Su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8).
- *Compost*: Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 %), y en materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20 %).
- *Mantillo*: Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14 %).

Abonos minerales.

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente.

Enmiendas.

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo.

- Las *enmiendas húmicas*, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba.
- Para las *enmiendas calizas* se utilizarán los recursos locales acostumbrados, cocidos -cales-, crudos -calizas molidas- o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a juicio de la Inspección Facultativa.
- La *arena* empleada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, deberá carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se desecharán las arenas procedentes de machaqueos.

37.3 Plantas

37.3.1 Definiciones.

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación.

- Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m.) de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco.
- Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros (5 m.) de altura.
- Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m.).
- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subterránea vive varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra.
- Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo.
- Bienal o bisanual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo.
- Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.
- Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se planta para que emita raíces y se desarrolle.
- Tepe: porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en forma generalmente rectangular para colocarla en otro sitio.

37.3.2 Procedencia.

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, debiendo cumplir el vivero la legalidad vigente sobre producción y comercialización.

37.3.3 Condiciones generales.

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señalados en la Memoria y en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Serán rechazadas las plantas:

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
- Que no vengán protegidas por el oportuno embalaje.

La Inspección Facultativa podrán exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan.

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.

37.3.4 Condiciones específicas.

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura no será inferior a la exigida en la definición del precio unitario correspondiente.

Para la formación de setos, las plantas serán:

- Del mismo color y tonalidad.
- Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con la edad.
- De la misma altura.
- De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión.
- Muy ramificadas -incluso espinosas- cuando se trate de impedir el acceso.
- Los tepes reunirán las siguientes condiciones:
 - Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.).
 - Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud, superior a treinta centímetros (> 30 cm.).
 - Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados.
 - No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes.

37.4 Plantaciones.

37.4.1 Precauciones previas a la plantación.

Deposito.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. el depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.).

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos (10 cm.), distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva.

Subsidiariamente, y con la aprobación de la Inspección Facultativa, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aisle de alguna manera de contacto con el aire.

Heladas y desecación.

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0°C, no deben plantarse ni siquiera desembalsarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción).

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces).

Capa filtrante.

Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.

Presentación.

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Inspección Facultativa, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término medio, alrededor del 15 %. La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:

- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen.
- En las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menor vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior.
- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Inspección Facultativa sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento.

Popa de plantación.

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Inspección Facultativa.

37.4.2 Plantación.

Normas generales.

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el *pralinage*, operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La Inspección Facultativa determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del Hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces.

En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz desnuda.

La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la misma manera que se señala para las siembras en el correspondiente artículo de este Pliego, y de forma que se dé un contacto apretado entre las raíces o el esqueje y la tierra.

Distanciamientos y densidades en las plantaciones.

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones:

- Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, aunque ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas.
- Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las plantas en un plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se señalan a continuación, aun a riesgo de un primera impresión desfavorable.
- Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m.), según su menor o mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre seis (6) y diez metros (10 m.), también según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento y de las superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces.
- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 m.), de acuerdo con el desarrollo esperado.
- Matas: se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1 - 6 p/m²).
- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez y veinte plantas por metro cuadrado (10 - 20 p/m²).

Plantación de setos y pantallas.

La finalidad de estas plantaciones puede ser:

- Impedir el acceso.
- Impedir la visión: de la obra desde el exterior, de determinadas zonas interiores o exteriores, desde dentro.
- Ornamental.
- Proteger de la acción del viento.

Las operaciones de plantación son las descritas en este apartado 4.2., con la diferencia de la excavación hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de ésta pueden variar de cuarenta centímetros (40 cm.) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro por un metro (1 x 1 m.); la sección más corriente es la de sesenta centímetros de lado (60 cm.).

La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige una anchura mínima de zanja igual a sesenta centímetros, de forma que las plantas puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al menos veinte centímetros (20 cm.). En ambos casos se cuidará de mantener la alineación requerida.

La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable para los demás si el suelo es poco permeable.

Cuando se desee impedir la visión rápidamente, y las plantas no alcanzan la altura de dos metros necesaria a estos efectos, puede recurrirse a plantar el seto por encima del nivel del suelo, haciendo una aportación de tierras de las siguientes características:

- Sección trapezoidal, de base superior de uno y medios metros (1,5 m.) de anchura o más. Esta medida es necesaria para evitar el descalce de las plantas y el consiguiente peligro de desecación.

- Altura de cincuenta centímetros (50 cm.) a un metro (1 m.).

- Pendiente de los taludes, 3:1, que podrá elevarse hasta toda la que permita la condición del suelo, o disminuirse por motivos estéticos.

Esta solución sólo podrá adoptarse cuando:

- Se disponga de un sobrante de tierra vegetal, ya que la aportación supone entre dos (2) y tres metros cúbicos por metro lineal de seto (3 m³/m.l.), cuyo coste puede ser superior al de sustituir las plantas previstas por otras de mayor altura.

- La pérdida de superficie útil, entre dos (2) y tres metros cuadrados por metro lineal de seto (3 m²/m.l.) no resulte importante para el conjunto de la obra.

Momento de la plantación.

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero o marzo.

Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de climas cálidos, como las palmeras, cactáceas, yuccas, etc., deben trasplantarse en verano; los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de abril en adelante, o durante los meses de septiembre u octubre; la división vegetativa debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la mejor, en muchos casos, para el trasplante de las coníferas. La plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo en época de heladas.

Plantaciones tardías a raíz desnuda.

La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se llevará a cabo, en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales:

- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, sin embargo, conservar la forma del árbol.

- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran existir en el punto de inserción.

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento.

- Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios señalados.

- Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm.) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm.) para los primeros.

- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.

37.4.3 Operaciones posteriores a la plantación.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea.

37.5 Red de riego.

Las redes de riego se abastecen directamente de la red de distribución de agua potable a través de las correspondientes tomas de agua, que estarán alojadas en arquetas de hormigón en masa tipo HM-15 o de polipropileno macizadas exteriormente de hormigón HM-12,5 (Art. M.4), y se les colocará la tapa de arqueta que las identifique como toma de agua para riego (Art. L.3).

Para la tubería general de riego, esto es, la que parte directamente de la red general de distribución y conecta con la red de riego por goteo o por aspersión, se utiliza tubería de polietileno de baja densidad, siendo su diámetro nominal función del número de alcorques, o bien, de la superficie a regar.

En los casos en que simplemente se coloque una boca de riego (Art. M.8), la tubería que conecta la misma con la red de distribución será igualmente de polietileno de baja densidad de cuarenta milímetros de diámetro (Ø 40 mm.).

Para ambos casos, así como para el resto de tuberías que se utilicen para el riego por goteo o por aspersión, la presión nominal será de diez atmósferas (10 atm.).

37.5.1 Riego de zonas ajardinadas.

El riego de zonas ajardinadas se ejecutará a base de un conjunto de aspersores o difusores emergentes de polietileno derivándose directamente de la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales.

La tubería que conforma la red de riego se aloja en una zanja de veinte centímetros (20 cm.) de anchura y cuarenta centímetros (40 cm.) de profundidad. En los casos en que, por cualquier circunstancia deba transcurrir bajo alguna zona de tránsito se deberá proteger la misma con hormigón en masa HM-12,5, en caso contrario la zanja se rellenará con suelo seleccionado.

Tanto para la conexión del conjunto de aspersores como para el conjunto de difusores se utiliza tubería de polietileno de baja densidad. Ambas se conectan independientemente con la que parte de la toma de agua de la red general de distribución de agua potable.

Como norma general se distingue entre aspersor o difusor emergente en función del alcance o radio de acción de los mismos, siendo mayor para los aspersores, que oscila entre los siete y quince metros (7-15 m.), mientras que para los difusores emergentes oscila entre los tres y seis metros (3-6 m.).

En ambos casos su funcionamiento se regula a través de un programador automático que se sitúa, junto con las electroválvulas y resto de piezas, como filtros y llaves de paso, en la correspondiente arqueta de hormigón en masa HM-15 o de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y se le colocará la tapa de arqueta que la identifique como arqueta de riego.

Las derivaciones desde la tubería general se pueden realizar para uno, dos tres o cuatro circuitos de riego.

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones que figuran en los Planos del Proyecto.

37.5.2 Riego por goteo en alcorques.

El riego de cada alcorque se realizará a base de cuatro goteros de dos con dos litros a la hora (2,2 l./h.) conectados de dos en dos a sendas tuberías de polietileno de baja densidad de dieciséis milímetros de diámetro (Ø 16 mm.), que a su vez quedan conectadas, mediante las correspondientes piezas especiales, a la tubería que

recorre el conjunto de los alcorques, siendo ésta del mismo material y de veinte milímetros de diámetro (\varnothing 20 mm.).

La tubería de conexión entre los distintos alcorques, al ir situada bajo aceras, se colocará dentro de una vaina de P.V.C. de sesenta y tres milímetros de diámetro (\varnothing 63 mm.), que a su vez irá protegida mediante un dado de hormigón de veinte centímetros de ancho por quince centímetros de alto (20 x 15 cm.).

Dicha tubería conecta, mediante el correspondiente reductor, con la tubería general de riego de polietileno de baja densidad de treinta y dos milímetros de diámetro nominal (PEBD DN-32), que entronca con la red general de distribución a través de la correspondiente toma de agua, que junto con el resto de piezas se sitúa dentro de una arqueta de hormigón en masa HM-15.

Dicha reducción y el resto de piezas especiales para dicha conexión, es decir, llave de paso de esfera de una pulgada (1 "), filtro, etc., se sitúan dentro de una arqueta de hormigón en masa HM-15 ó de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (Art. M.4) y se le colocará la tapa de arqueta que la identifique como arqueta de riego (Art. L.3).

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones que figuran en los Planos del Proyecto.

Medición y abono

Para el riego para zonas ajardinadas se valoran como unidades de obra independientes, la unidad de toma de agua para la conexión a la tubería general de distribución, los metros lineales de la conducción general de riego, los metros lineales de las conducciones del circuito de riego propiamente dicho, las piezas especiales necesarias para las derivaciones, que pueden ser para uno, dos, tres o cuatro circuitos, y las arquetas, junto con sus tapas, tanto para la toma de agua como para las piezas de riego. Además se valoran las unidades de aspersor o difusor emergente a emplear.

Para el riego por goteo, por el contrario, se incluye dentro del precio de la derivación, además de todas las piezas especiales, la arqueta de hormigón en masa HM-15 junto con su tapa y la tubería general de riego de cualquier longitud, que será de polietileno de baja densidad de treinta y dos milímetros de diámetro nominal (\varnothing 32 mm.). Por otro lado se valoran los metros lineales de conducción de agua del circuito de riego por goteo, que será de polietileno de baja densidad y diámetro nominal veinte milímetros (\varnothing 20 mm.), diferenciando si está envainada o no. Además se valoran independientemente los cuatro goteros de dos con dos litros por segundo (2,2 l./seg.) de cada uno de los alcorques y los metros lineales de las tuberías de polietileno de baja densidad de dieciséis milímetros (16 mm.) necesarias para conectar los goteros dos a dos en cada uno de los alcorques, junto con las piezas de conexión a la conducción de agua del circuito de riego.

Si simplemente se coloca una boca de riego se valoran por un lado unidad de boca de riego, incluida la conexión a la red general de distribución y por otro los metros lineales de conducción a base de tubería de polietileno de baja densidad de cuarenta milímetros de diámetro (\varnothing 40 mm.).

En todos los casos se incluyen las obras de tierra y todas las operaciones complementarias necesarias para que las unidades de obra descritas queden totalmente terminadas y probadas. Sus precios figuran en los correspondientes Cuadros de Precios del Proyecto.

38 SEÑALIZACIÓN

38.1 Señalización horizontal.

Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones.

El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas deberán ajustarse a la Orden 8.2. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal.

Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y perfectamente seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con microesferas de vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores de 0º C. y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella mientras dure su secado.

El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos componentes) o bien "termoplástico spray".

Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos durante 30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca adherencia, desplazamiento o decoloración ,bajo la acción del tráfico.

El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en ambos casos, las características del material endurecido deberán presentar un aspecto uniforme. El color blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la reflectancia luminosa aparente deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 12.97).

Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes:

- Estabilidad. No se formarán geles, pellejos, etc.
- Peso específico a 25ºC. Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., y para la pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l.
- Tiempo de secado. Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos.
- Aspecto. La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado "cáscara de huevo".

Las características de las microesferas de vidrio serán:

- Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO₂) del 60 %.
- Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz del sol, ningún tono de color apreciable.
- El índice de refracción no será inferior a 1,5.

38.2 Señalización vertical.

Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o señales y postes o elementos de sustentación y anclajes. Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal.

Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 cm. y las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado. Estarán construidas por chapa de acero galvanizado o aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas y recubiertas con esmalte sintético. Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una lámina reflexiva de reconocida calidad.

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las que presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite.

Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-azulado claro y ostentarán el escudo del municipio. Los caracteres negros de 5 cm. de altura así como la fecha de fabricación y la referencia del fabricante.

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm. Todas las señales tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la misma chapa de la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm.

El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm.

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro interior.

Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado.

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la capa de zinc.

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros con ácido o acumulaciones de zinc.

La cantidad de zinc será de 680 gr/m²., equivalente a 94 micras para las placas y postes, y de 142 gr/m²., equivalente a 20 micras para los elementos roscados.

Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-12,5 y con dimensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cm.

38.3 Vallado de zanjas.

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas.

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas.

Medición y abono.

Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa de las obras, estando incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar.

El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la requiera, siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones adecuadas en todo momento.

A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas de plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considerarán como elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de acuerdo con el Artículo 7 del Capítulo 1º de este Pliego de Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario.

Zaragoza, octubre de 2022
La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Susana Villar San Pío
Nº de Colegiada 16.358

DOCUMENTO Nº 4:

PRESUPUESTO

MEDICIONES

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

MEDICIONES GENERALES

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 1 TRAMO URB. U-3							
02.1.1	m2 Reparación de pavimento terrizo						
	Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refinó y compactado, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.						
		345				345,00	
							345,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 2 TRAMO URB. U-4 y U-5							
02.2.1	PA Reposición de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.						1,00
02.2.2	PA Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.						1,00
02.2.3	PA Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 3 TRAMO URB. U-8							
02.3.1	PA Revisión de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.						1,00
02.3.2	PA Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.						1,00
02.3.3	m3 Tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	240				240,00	240,00
02.3.4	m2 Colocación de placa cúbica Suministro y colocación de placa tridimensional (tipo Atlantis) en superficie sobre tierra vegetal, sujeción y anclaje mediante picas metálicas, riego y enrasado con tierra vegetal. Totalmente terminado.	216				216,00	216,00
02.3.5	m2 Pradera rústica Tepe de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.	160				160,00	160,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 4 TRAMO URB. U-9							
02.4.1	m3 Reposición de escollera						
		30				30,00	
							30,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 5 TRAMO URB. U-11							
02.5.1	m3 Reposición de escollera						
	Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.						
		195				195,00	
							195,00
02.5.2	PA Reparación de mobiliario urbano						
	Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.						
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 6 TRAMO URB. U-12							
02.6.1	m3 Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.	200				200,00	200,00
02.6.2	m2 Reparación de pavimento terrizo Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluido reposición de bordillo, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.	30				30,00	30,00
02.6.3	PA Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 7 TRAMO URB. U-14							
02.7.1	m3 Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.	15				15,00	15,00
02.7.2	m3 Suministro y extendido de tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	10				10,00	10,00
02.7.3	m2 Formación de pradera rústica Tepe y siembra de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.	8				8,00	8,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010							
02.8.1	Ud Revisión y reparación arquetas de riego soto Consiste en la limpieza, reparación/sustitución de los elementos alojados en las arquetas del sistema de riego, comprobación, reparación y sustitución de elementos dañados (decodificador, solenoides, etc.)	40				40,00	
							40,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012							
02.9.1	MI Reposición traviesas de graderio frente fluvial Consistente en la revisión, reposición de traviesas de madera de pino tablas de madera de 250 x 24 x 14 cm. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	75				75,00	
							75,00
02.9.2	PA Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.						1,00
							1,00
02.9.3	PA Reparación de puentes de madera Consiste en la revisión, reposición o reparación de listones de madera. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.						1,00
							1,00
02.9.4	PA Vallado metálico zona de acopios Consistente en la reparación de vallado metálico con enderezado de postes, alineación y reposición de cimentación en base de poste. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.						1,00
							1,00
02.9.5	m2 Reparaiones en pavimentos motas Consistente en reparación de baches de aripac de superficie variable, existentes en motas y caminos, con retirada de material hasta 15cm. de espesor aproximadamente, extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal y posterior apisonado del mismo, limpieza y retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	85				85,00	
							85,00
02.9.6	PA Reparaciones en caminos soto Consistente en reparaciones superficiales y puntuales tanto de pavimentos a base de gravas. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.						1,00
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS							
GRCYD	tn	Canon de vertido					
							33,06
GRADE	ud	Apertura de expediente					
							1,00
GRGD	ud	Gestión de documentación de control y seguimiento					
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD							
SYS	ud	Estudio Basico Seguridad y salud					1,00

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

CUADRO DE PRECIOS

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 1 TRAMO URB. U-3			
02.1.1	m2	Reparación de pavimento terrizo	38,00
		Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.	

TREINTA Y OCHO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 2 TRAMO URB. U-4 y U-5			
02.2.1	PA	Reposición de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.	1.430,00
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS	
02.2.2	PA	Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	820,00
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS	
02.2.3	PA	Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.	1.300,00
		MIL TRESCIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 3 TRAMO URB. U-8			
02.3.1	PA	Revisión de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.	1.420,00
		MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	
02.3.2	PA	Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	3.230,00
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
02.3.3	m3	Tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrores, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
02.3.4	m2	Colocación de placa cúbica Suministro y colocación de placa tridimensional (tipo Atlantis) en superficie sobre tierra vegetal, sujeción y anclaje mediante picas metálicas, riego y enrasado con tierra vegetal. Totalmente terminado.	24,72
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.3.5	m2	Pradera rústica Tepe de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 4 TRAMO URB. U-9			
02.4.1	m3	Reposición de escollera	86,00
OCHENTA Y SEIS EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 5 TRAMO URB. U-11			
02.5.1	m3	Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminando.	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
02.5.2	PA	Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.	1.500,00
		MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 6 TRAMO URB. U-12			
02.6.1	m3	Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
02.6.2	m2	Reparación de pavimento terrizo Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluido reposición de bordillo, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
02.6.3	PA	Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.	1.500,00
		MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 7 TRAMO URB. U-14			
02.7.1	m3	Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminando.	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
02.7.2	m3	Suministro y extendido de tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terro- nes, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	63,00
		SESENTA Y TRES EUROS	
02.7.3	m2	Formación de pradera rústica Tepe y siembra de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso re- semebrado, primeros riegos y siegas.	6,29
		SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010			
02.8.1	Ud	Revisión y reparación arquetas de riego soto Consiste en la limpieza, reparación/sustitución de los elementos alojados en las arquetas del sistema de riego, comprobación, reparación y sustitución de elementos dañados (decodificador, solenoides, etc.)	123,00

CIENTO VEINTITRES EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012			
02.9.1	MI	Reposición traviesas de graderio frente fluvial Consistente en la revisión, reposición de traviesas de madera de pino tablas de madera de 250 x 24 x 14 cm. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	41,43
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.9.2	PA	Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.	4.260,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS	
02.9.3	PA	Reparación de puentes de madera Consiste en la revisión, reposición o reparación de listones de madera. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	635,00
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
02.9.4	PA	Vallado metálico zona de acopios Consistente en la reparación de vallado metálico con enderezado de postes, alineación y reposición de cimentación en base de poste. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	820,00
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS	
02.9.5	m2	Reparaciones en pavimentos motas Consistente en reparación de baches de aripac de superficie variable, existentes en motas y caminos, con retirada de material hasta 15cm. de espesor aproximadamente, extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal y posterior apisonado del mismo, limpieza y retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
02.9.6	PA	Reparaciones en caminos soto Consistente en reparaciones superficiales y puntuales tanto de pavimentos a base de gravas. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	4.000,00
		CUATRO MIL EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS			
GRCYD	tn	Canon de vertido	4,09
			CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
GRADE	ud	Apertura de expediente	45,10
			CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
GRGD	ud	Gestión de documentación de control y seguimiento	6,02
			SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD			
SYS	ud	Estudio Basico Seguridad y salud	1.025,59
MIL VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 1 TRAMO URB. U-3			
02.1.1	m2	Reparación de pavimento terrizo	
		Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	4,80
		Maquinaria.....	4,50
		Resto de obra y materiales.....	28,70
		TOTAL PARTIDA.....	38,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 2 TRAMO URB. U-4 y U-5			
02.2.1	PA	Reposición de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.	
TOTAL PARTIDA.....			1.430,00
02.2.2	PA	Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	
TOTAL PARTIDA.....			820,00
02.2.3	PA	Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.	
TOTAL PARTIDA.....			1.300,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 3 TRAMO URB. U-8			
02.3.1	PA	Revisión de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.	
		TOTAL PARTIDA.....	1.420,00
02.3.2	PA	Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	
		TOTAL PARTIDA.....	3.230,00
02.3.3	m3	Tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refinado en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	8,80
		Maquinaria.....	13,05
		Resto de obra y materiales.....	23,15
		TOTAL PARTIDA.....	45,00
02.3.4	m2	Colocación de placa cúbica Suministro y colocación de placa tridimensional (tipo Atlantis) en superficie sobre tierra vegetal, sujeción y anclaje mediante picas metálicas, riego y enrasado con tierra vegetal. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	7,88
		Resto de obra y materiales.....	16,84
		TOTAL PARTIDA.....	24,72
02.3.5	m2	Pradera rústica Tepe de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.	
		Mano de obra.....	0,55
		Resto de obra y materiales.....	3,15
		TOTAL PARTIDA.....	3,70

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 4 TRAMO URB. U-9			
02.4.1	m3	Reposición de escollera	
		Mano de obra.....	13,94
		Maquinaria.....	23,64
		Resto de obra y materiales.....	48,42
		TOTAL PARTIDA.....	86,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 5 TRAMO URB. U-11			
02.5.1	m3	Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminando.	
		Mano de obra.....	13,94
		Maquinaria.....	23,64
		Resto de obra y materiales.....	48,42
		TOTAL PARTIDA.....	86,00
02.5.2	PA	Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelera, fuentes, etc.	
		TOTAL PARTIDA.....	1.500,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 6 TRAMO URB. U-12			
02.6.1	m3	Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	13,94
		Maquinaria.....	23,64
		Resto de obra y materiales.....	48,42
		TOTAL PARTIDA.....	86,00
02.6.2	m2	Reparación de pavimento terrizo Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluido reposición de bordillo, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	14,40
		Maquinaria.....	44,52
		Resto de obra y materiales.....	17,08
		TOTAL PARTIDA.....	76,00
02.6.3	PA	Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelería, fuentes, etc.	
		TOTAL PARTIDA.....	1.500,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 7 TRAMO URB. U-14			
02.7.1	m3	Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminando.	
		Mano de obra.....	13,94
		Maquinaria.....	23,64
		Resto de obra y materiales.....	48,42
		TOTAL PARTIDA.....	86,00
02.7.2	m3	Suministro y extendido de tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terro- nes, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refinó en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	16,24
		Maquinaria.....	22,60
		Resto de obra y materiales.....	24,16
		TOTAL PARTIDA.....	63,00
02.7.3	m2	Formación de pradera rústica Tepe y siembra de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso re- sembrado, primeros riegos y siegas.	
		Mano de obra.....	0,55
		Resto de obra y materiales.....	5,74
		TOTAL PARTIDA.....	6,29

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010			
02.8.1	Ud	Revisión y reparación arquetas de riego soto	
		Consiste en la limpieza, reparación/sustitución de los elementos alojados en las arquetas del sistema de riego, comprobación, reparación y sustitución de elementos dañados (decodificador, solenoides, etc.)	
		Mano de obra.....	52,94
		Resto de obra y materiales.....	70,06
		TOTAL PARTIDA.....	123,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012			
02.9.1	MI	Reposición traviesas de graderio frente fluvial Consistente en la revisión, reposición de traviesas de madera de pino tablas de madera de 250 x 24 x 14 cm. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	
		Mano de obra.....	6,90
		Maquinaria.....	5,66
		Resto de obra y materiales.....	28,87
		TOTAL PARTIDA.....	41,43
02.9.2	PA	Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.	
		TOTAL PARTIDA.....	4.260,00
02.9.3	PA	Reparación de puentes de madera Consiste en la revisión, reposición o reparación de listones de madera. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	
		TOTAL PARTIDA.....	635,00
02.9.4	PA	Vallado metálico zona de acopios Consistente en la reparación de vallado metálico con enderezado de postes, alineación y reposición de cimentación en base de poste. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	
		TOTAL PARTIDA.....	820,00
02.9.5	m2	Reparaciones en pavimentos motas Consistente en reparación de baches de aripac de superficie variable, existentes en motas y caminos, con retirada de material hasta 15cm. de espesor aproximadamente, extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal y posterior apisonado del mismo, limpieza y retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	
		Mano de obra.....	3,20
		Maquinaria.....	3,27
		Resto de obra y materiales.....	28,53
		TOTAL PARTIDA.....	35,00
02.9.6	PA	Reparaciones en caminos soto Consistente en reparaciones superficiales y puntuales tanto de pavimentos a base de gravas. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	
		TOTAL PARTIDA.....	4.000,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS			
GRCYD	tn	Canon de vertido	
			TOTAL PARTIDA..... 4,09
GRADE	ud	Apertura de expediente	
			TOTAL PARTIDA..... 45,10
GRGD	ud	Gestión de documentación de control y seguimiento	
			TOTAL PARTIDA..... 6,02

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD			
SYS	ud	Estudio Basico Seguridad y salud	
TOTAL PARTIDA.....			1.025,59

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 1 TRAMO URB. U-3			
02.1.1	m2 Reparación de pavimento terrizo			
	Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabiliza- do con 15% de cal, humectación, nivelado, refinó y compactado, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.			
		345,00	38,00	13.110,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 TRAMO URB. U-3.....			13.110,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 TRAMO URB. U-4 y U-5				
02.2.1	PA Reposición de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.	1,00	1.430,00	1.430,00
02.2.2	PA Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	1,00	820,00	820,00
02.2.3	PA Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.	1,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL CAPÍTULO 2 TRAMO URB. U-4 y U-5.....				3.550,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 3 TRAMO URB. U-8				
02.3.1	PA Revisión de sistema de riego Consistente en la reposición de los elementos dañados: conducciones, emisores, elementos eléctricos (electrovalvulas, solenoides, decodificadores, etc.) y sus arquetas, incluyendo limpieza y comprobación de su funcionamiento correcto.	1,00	1.420,00	1.420,00
02.3.2	PA Reparación de barandilla de madera Consistente en suministro y reposición o reparación de barandilla de rollizo de madera existente. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	1,00	3.230,00	3.230,00
02.3.3	m3 Tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	240,00	45,00	10.800,00
02.3.4	m2 Colocación de placa cúbica Suministro y colocación de placa tridimensional (tipo Atlantis) en superficie sobre tierra vegetal, sujeción y anclaje mediante picas metálicas, riego y enrasado con tierra vegetal. Totalmente terminado.	216,00	24,72	5.339,52
02.3.5	m2 Pradera rústica Tepe de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.	160,00	3,70	592,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TRAMO URB. U-8.....				21.381,52

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 4 TRAMO URB. U-9				
02.4.1	m3 Reposición de escollera			
		30,00	86,00	2.580,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRAMO URB. U-9.....			2.580,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 5 TRAMO URB. U-11			
02.5.1	m3 Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.			
		195,00	86,00	16.770,00
02.5.2	PA Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelaría, fuentes, etc.			
		1,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 5 TRAMO URB. U-11.....			18.270,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 6 TRAMO URB. U-12				
02.6.1	m3 Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.	200,00	86,00	17.200,00
02.6.2	m2 Reparación de pavimento terrizo Restitución de pavimento en andador, consistente en demolición y retirada del pavimento deteriorado hasta 15 cm. de espesor aproximadamente, suministro y extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal, humectación, nivelado, refino y compactado, incluido reposición de bordillo, incluso retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado, limpieza y acabados. Totalmente terminado.	30,00	76,00	2.280,00
02.6.3	PA Reparación de mobiliario urbano Consistente en la reparación de bancos, papeleras, cartelera, fuentes, etc.	1,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL CAPÍTULO 6 TRAMO URB. U-12.....				20.980,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 7 TRAMO URB. U-14				
02.7.1	m3 Reposición de escollera Consistente en preparación previa del terreno de asiento, suministro y colocación de escollera con piedra de gran tamaño y relleno de hormigón hasta cota de andador de hormigón. Totalmente terminado.	15,00	86,00	1.290,00
02.7.2	m3 Suministro y extendido de tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal de textura limo-arenosa, suelta, exenta de piedras, terrones, etc., con un 25% de arena de sílice + 25% de turba negra, incluyendo nivelación y refino en un espesor mínimo de 15 cm., sobre el terreno natural, incluso reposición por asentamiento posterior al primer riego y rastrillado final. Totalmente terminado.	10,00	63,00	630,00
02.7.3	m2 Formación de pradera rústica Tepe y siembra de mezcla de Festuca arundinacea 75% + Lolium perenne 25% , sobre terreno en talud totalmente preparado, con una densidad de 40 gr./m2, tapado con mantillo, incluso resembrado, primeros riegos y siegas.	8,00	6,29	50,32
TOTAL CAPÍTULO 7 TRAMO URB. U-14.....				1.970,32

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010			
02.8.1	Ud Revisión y reparación arquetas de riego soto Consiste en la limpieza, reparación/sustitución de los elementos alojados en las arquetas del sistema de riego, comprobación, reparación y sustitución de elementos dañados (decodificador, solenoides, etc.)			
		40,00	123,00	4.920,00
	TOTAL CAPÍTULO 8 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010			4.920,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012				
02.9.1	MI Reposición traviesas de graderio frente fluvial Consistente en la revisión, reposición de traviesas de madera de pino tablas de madera de 250 x 24 x 14 cm. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	75,00	41,43	3.107,25
02.9.2	PA Reparación de pasarela de madera Consistente en la revisión, reposición o reparación de tablas de madera de 1,20m de anchura, fabricado con madera cepillada de aristas redondeadas, tratada en autoclave con tablas de sección de 12,00 x 3,50 cm, sujeta con 6 tirafondos de acero inoxidable a 3 rastreles de sección de 7,00 x 4,50 cm. Incluyendo mano de obra y medios especializados.	1,00	4.260,00	4.260,00
02.9.3	PA Reparación de puentes de madera Consiste en la revisión, reposición o reparación de listones de madera. Incluyendo suministro, mano de obra y medios especializados.	1,00	635,00	635,00
02.9.4	PA Vallado metálico zona de acopios Consistente en la reparación de vallado metálico con enderezado de postes, alineación y reposición de cimentación en base de poste. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	1,00	820,00	820,00
02.9.5	m2 Reparaiones en pavimentos motas Consistente en reparación de baches de aripac de superficie variable, existentes en motas y caminos, con retirada de material hasta 15cm. de espesor aproximadamente, extendido de árido calizo blanco estabilizado con 15% de cal y posterior apisonado del mismo, limpieza y retirada de materiales de desecho a vertedero autorizado. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	85,00	35,00	2.975,00
02.9.6	PA Reparaciones en caminos soto Consistente en reparaciones superficiales y puntuales tanto de pavimentos a base de gravas. Incluyendo materiales, mano de obra y medios especializados.	1,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL CAPÍTULO 9 PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012.....				15.797,25

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS				
GRCYD	tn	Canon de vertido			
			33,06	4,09	135,22
GRADE	ud	Apertura de expediente			
			1,00	45,10	45,10
GRGD	ud	Gestión de documentación de control y seguimiento			
			1,00	6,02	6,02
TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.....					186,34

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD			
SYS	ud Estudio Basico Seguridad y salud			
		1,00	1.025,59	1.025,59
	TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.....			1.025,59
	TOTAL.....			103.771,02

OBRAS DE REPARACIÓN O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES POR LAS INUNDACIONES DEL RIO
EBRO EN DICIEMBRE de 2021; PARQUE DEL AGUA Y TRAMOS URBANOS U-
3, U-4, U-5, U-8, U-9, U-11, U-12, U-14

PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRAMO URB. U-3.....	13.110,00	12,63
2	TRAMO URB. U-4 y U-5.....	3.550,00	3,42
3	TRAMO URB. U-8.....	21.381,52	20,60
4	TRAMO URB. U-9.....	2.580,00	2,49
5	TRAMO URB. U-11.....	18.270,00	17,61
6	TRAMO URB. U-12.....	20.980,00	20,22
7	TRAMO URB. U-14.....	1.970,32	1,90
8	PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F010.....	4.920,00	4,74
9	PARQUE DEL AGUA Y ESPACIOS PÚBLICOS EXPO-2008 F012.....	15.797,25	15,22
10	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	186,34	0,18
11	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.025,59	0,99
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		103.771,02	
13,00% Gastos generales.....		13.490,23	
6,00% Beneficio industrial.....		6.226,26	
SUMA DE G.G. y B.I.		19.716,49	
TOTAL PRESUPUESTO BASE		123.487,51	
21,00% I.V.A.		25.932,38	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		149.419,89	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECI-NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Zaragoza, a octubre 2022.

El redactor del proyecto